



БАЗА-СМ

БАТАЙСКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ



Вентиляционные блоки База СМ

Серия ВБФ 39

Серия ВБФ 33

Содержание

1	Описание системы вентиляции	4
2	Маркировка. Серия ВБФ 39	5
3	Типы вентблоков. Серия ВБФ 39	8
4	Вес и размеры вентблоков. Серия ВБФ 39	9
5	Общие положения	10
6	Маркировка. Серия ВБФ 33	11
7	Типы вентблоков. Серия ВБФ 33	14
8	Вес и размеры вентблоков. Серия ВБФ 33	15
9	Применение одноканальных вентблоков	16
10	Применение двухканальных и переходных вентблоков	17
11	Схема монтажа	18
12	Серия ВБФ 39. Одноканальные	19
13	Серия ВБФ 39. Двухканальные	24
14	Серия ВБФ 39. Переходные	26
15	Серия ВБФ 33. Одноканальные	29
16	Серия ВБФ 33. Двухканальные	32
17	Серия ВБФ 33. Переходные	35
18	Узел прохода вентканала через перекрытие	37
19	Сертификат огнестойкости дымового канала	38
20	Сертификат огнестойкости	39
21	Вентиляционный канал этажа	42

1. Описание системы вентиляции

1.1 Вентиляционные блоки из фибропенобетона предназначены для монтажа системы естественной вентиляции при строительстве новых, реконструкции и капитальном ремонте существующих зданий и сооружений.

1.2 Система естественной вентиляции здания состоит из нескольких вентиляционных шахт, объединяющих в себе несколько вентиляционных каналов.

- **вентшахта** - часть вентиляционной системы здания, состоящая из нескольких вентканалов
- **вентканал** - вертикальный элемент вентиляционной шахты, предназначенный для перемещения воздуха внутри здания.
- **вентблок** - строительное изделие из фибропенобетона, предназначенное для монтажа вентиляционного канала

1.3 Система естественной вентиляции из вентблоков ООО «БазаСМ» (Рис. 1) представляет из себя:

- **основной канал**
- **каналы-спутники**

1.4 Основной вентиляционный канал проходит с нижнего этажа до верхнего, с последующим выводом на кровлю.

1.5 Канал - спутник предназначен для вентиляции отдельного этажа и поэтажно присоединяется к основному каналу.

1.6 С увеличением этажности предусмотрено расширение основного канала вентиляции. Поэтажное расширение основного канала определяется расчетом воздухообмена при проектировании системы естественной вентиляции здания.

1.7 Для вентиляции последнего этажа требуется отдельный вентканал.

1.8 На кровле все вентиляционные шахты обкладываются кирпичом с последующей отделкой согласно проекту.

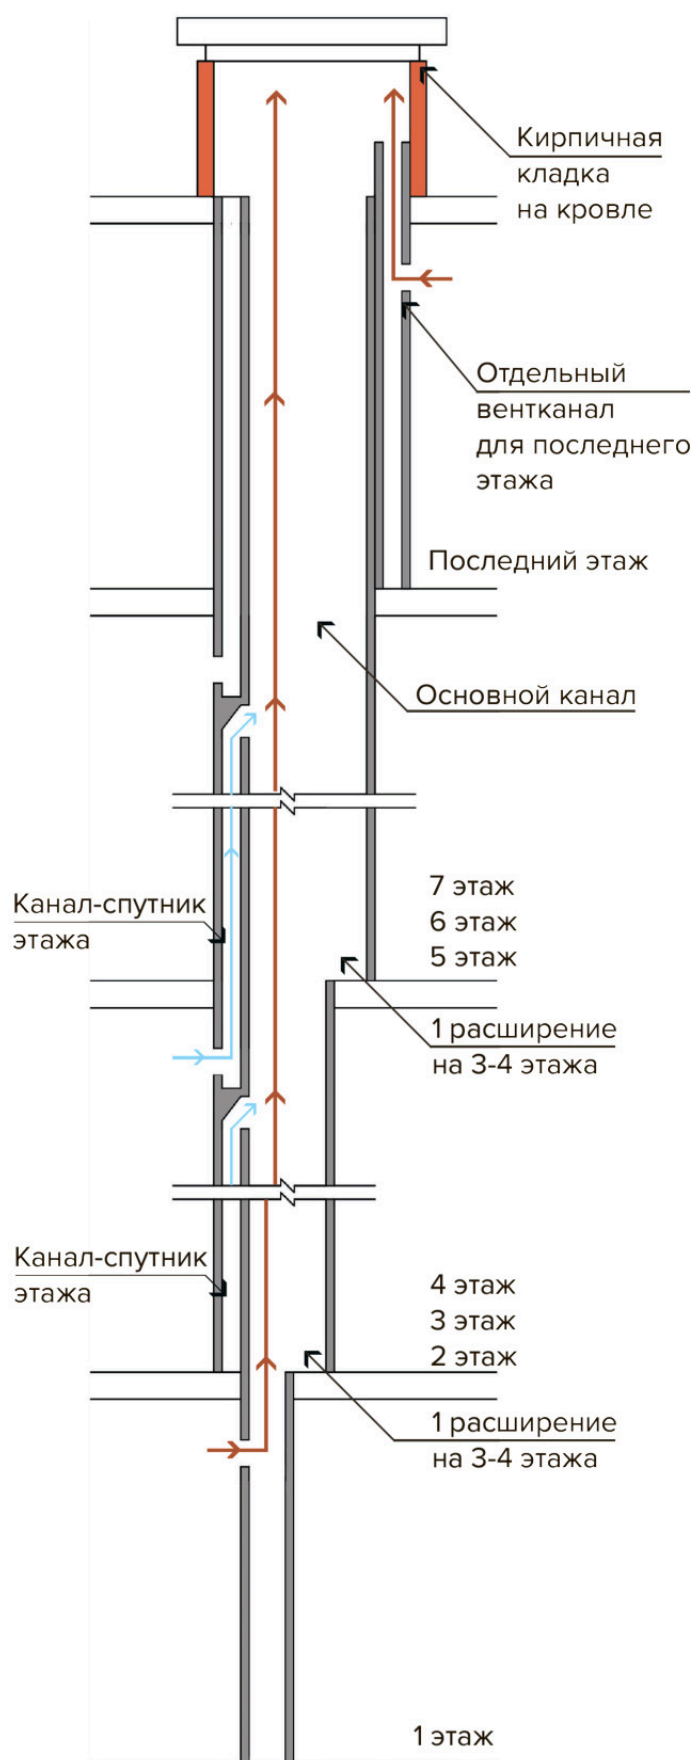


Рисунок 1. Схема системы вентиляции

2. Маркировка вентиляционных блоков

Серия ВБФ 39. Вентблок одноканальный

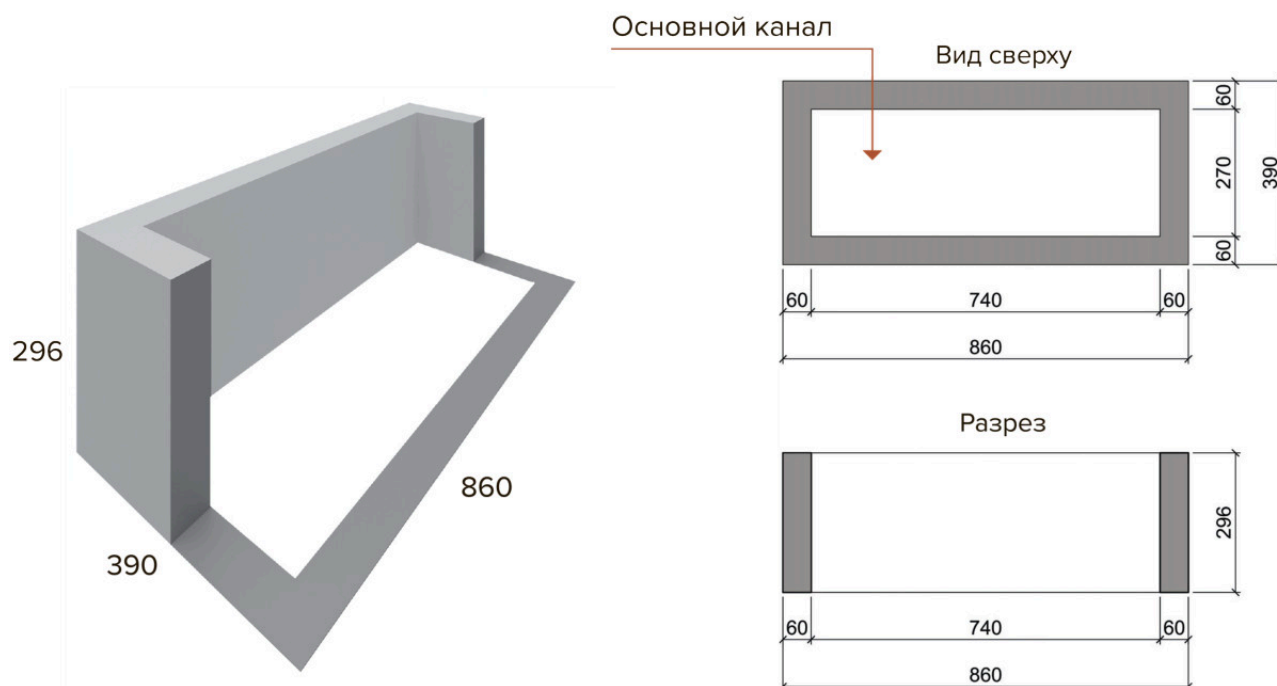


Рис. 2 Одноканальный вентблок. Серия ВБФ 39

Серия ВБФ 39. Вентблок двухканальный

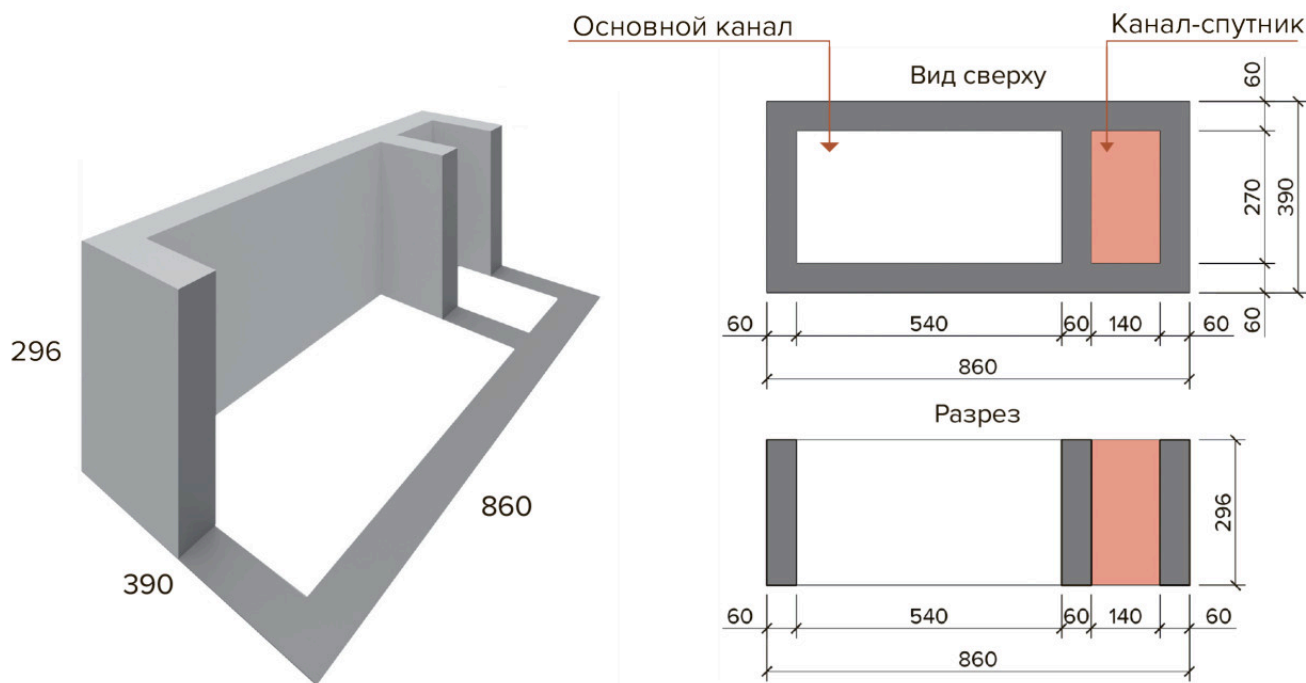


Рис. 3 Двухканальный вентблок. Серия ВБФ 39

Маркировка вентиляционных блоков

Серия ВБФ 39. Вентблок переходной

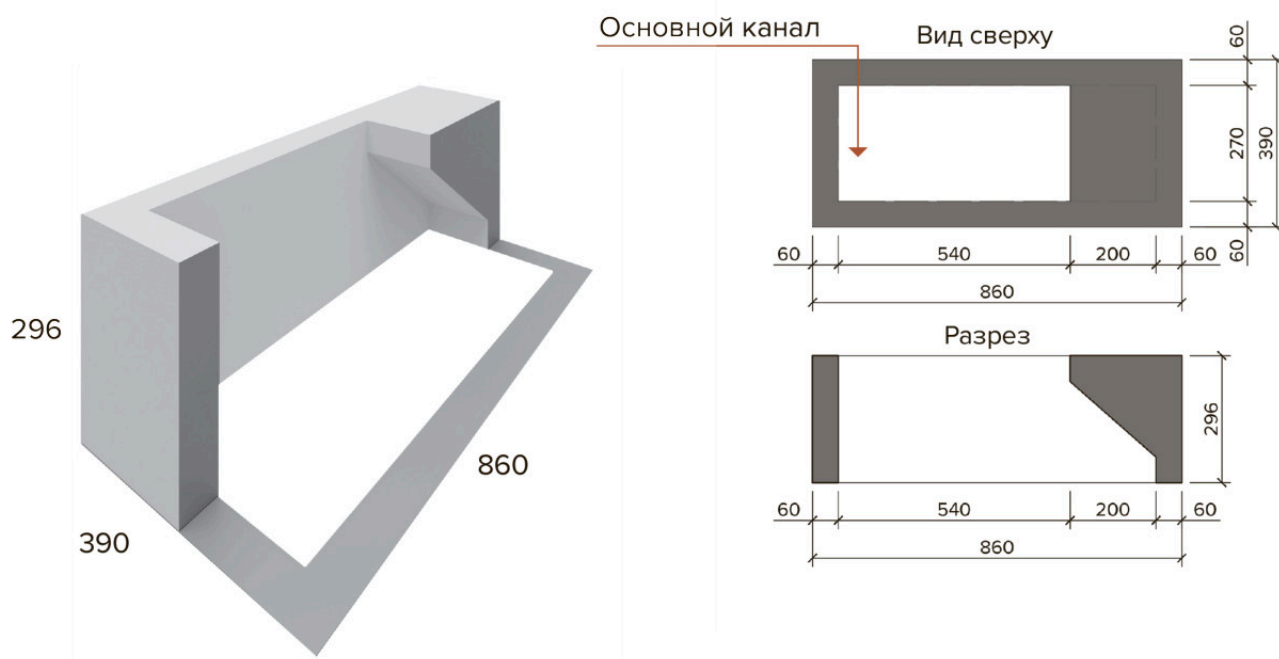







Рис.4 Переходной вентблок. Серия ВБФ 39




3. Типы вентблоков

Серия ВБФ 39


Одноканальные

1 ВБФ 39.26		14 кг
1 ВБФ 39.46		20 кг
1 ВБФ 39.56		22 кг
1 ВБФ 39.66		25 кг
1 ВБФ 39.76		28 кг
1 ВБФ 39.86		30 кг
1 ВБФ 39.96		33 кг
1 ВБФ 39.106		36 кг
1 ВБФ 39.116		38 кг
1 ВБФ 39.126		41 кг

Двухканальные

2 ВБФ 39.46		23 кг
2 ВБФ 39.56		26 кг
2 ВБФ 39.66		28 кг
2 ВБФ 39.76		31 кг
2 ВБФ 39.86		34 кг
2 ВБФ 39.96		36 кг
2 ВБФ 39.106		39 кг
2 ВБФ 39.116		42 кг
2 ВБФ 39.126		44 кг

Переходные

ВБФ 39.46 П		25 кг
ВБФ 39.56 П		28 кг
ВБФ 39.66 П		31 кг
ВБФ 39.76 П		33 кг
ВБФ 39.86 П		36 кг
ВБФ 39.96 П		39 кг
ВБФ 39.106 П		41 кг
ВБФ 39.116 П		44 кг
ВБФ 39.126 П		47 кг

4. Размеры и вес вентблоков

Серия ВБФ 39

Габариты, мм

Наименование	Габариты, мм			Вес, кг	Кол-во на поддоне, шт
	Длина	Ширина	Высота		
Вентблок одноканальный					
1 ВБФ 39.26	260	390	296	14	48
1 ВБФ 39.46	460	390	296	20	24
1 ВБФ 39.56	560	390	296	22	16
1 ВБФ 39.66	660	390	296	25	12
1 ВБФ 39.76	760	390	296	28	12
1 ВБФ 39.86	860	390	296	30	12
1 ВБФ 39.96	960	390	296	33	12
1 ВБФ 39.106	1060	390	296	36	8
1 ВБФ 39.116	1160	390	296	38	8
1 ВБФ 39.126	1260	390	296	41	8
Вентблок двухканальный					
2 ВБФ 39.46	460	390	296	23	24
2 ВБФ 39.56	560	390	296	26	16
2 ВБФ 39.66	660	390	296	28	12
2 ВБФ 39.76	760	390	296	31	12
2 ВБФ 39.86	860	390	296	34	12
2 ВБФ 39.96	960	390	296	36	12
2 ВБФ 39.106	1060	390	296	39	8
2 ВБФ 39.116	1160	390	296	42	8
2 ВБФ 39.126	1260	390	296	44	8
Вентблок переходной					
ВБФ 39.46П	460	390	296	25	24
ВБФ 39.56П	560	390	296	28	16
ВБФ 39.66П	660	390	296	31	12
ВБФ 39.76П	760	390	296	33	12
ВБФ 39.86П	860	390	296	36	12
ВБФ 39.96П	960	390	296	39	12
ВБФ 39.106П	1060	390	296	41	8
ВБФ 39.116П	1160	390	296	44	8
ВБФ 39.126П	1260	390	296	47	8

5. Общие положения

- 5.1 Вентиляционные блоки База СМ из фибропенобетона производятся согласно
- **ТУ 5896-003-80392712-2016 «Блоки вентиляционных каналов из фибропенобетона»**
- 5.2 Для проектирования и монтажа системы естественной вентиляции здания используются две серии вентиляционных блоков из фибропенобетона:
- **Серия ВБФ 39**
 - **Серия ВБФ 33**
- 5.3 Для монтажа вентканалов в каждой серии предусмотрены три типа вентблоков:
- **одноканальные,**
 - **двухканальные**
 - **переходные**
- 5.4 Каждый тип вентблоков имеет свою маркировку (см. стр. 5-7, 11-15)
- 5.5 Вентиляционные блоки производятся плотностью 600 кг/м³.
- 5.6 Работы по укладке вентблоков из фибропенобетона на сухих растворных смесях выполняются при температуре воздуха и основания от + 5°C до + 35°C.
- 5.7 В состав работ, рассматриваемых технологической картой, входят:
- разметка мест монтажа вентканалов
 - монтаж металлических уголков для опирания вентблоков на межэтажные перекрытия
 - подготовка кладочного раствора
 - монтаж вентблоков
 - отделка вентканалов штукатурными смесями
- 5.8 Монтаж вентблоков рекомендуется производить с помощью клея для ячеистых бетонов (Tim 38, Toiller TL 400 или аналогичные). Допускается монтаж блоков на цементно-песчаный раствор марки М 100.
- 5.9 Перед нанесением кладочного состава на блок **необходимо смочить склеиваемые поверхности водой** с помощью кисти-макловицы, и дать влаге впитаться в течение 3-5 минут. **Нанесение клеевого раствора на сухую поверхность запрещается.**
- 5.10 Впускное вентиляционное отверстие в канале-спутнике вырезается сабельной пилой или ножовкой для ячеистых бетонов на месте. Для обеспечения оптимального движения воздуха в основном вентканале, расстояние между впускными отверстиями этажа в каналах-спутниках должно быть не менее 2.2 м.
- 5.11 Верхний блок вентиляционного канала, проходящий сквозь межэтажное перекрытие обрезается по высоте ножовкой для ячеистых бетонов на месте. Верхняя отметка вентблока должна совпадать с верхней отметкой перекрытия для того, чтобы кладка вентканала последующего этажа начиналась с отметки чернового пола.
- 5.12 При монтаже первого вентблока этажа необходимо установить металлическую рамку из уголка L40мм (см. стр)
- 5.13 Внутренняя поверхность вентиляционных блоков не требует оштукатуривания. При монтаже вентблоков необходимо убирать излишки раствора, чтобы в местах соединения сохранить гладкость внутренней поверхности вентканала.
- 5.14 Оштукатуривание внешней поверхности вентиляционных каналов выполняется с соблюдением следующих этапов:
- нанести грунтовку
 - нанести слой плиточного клея
 - зафиксировать стеклотканевую фасадную сетку
 - гребенчатым шпателем нанести 1 слой плиточного клея
 - установить маяки для штукатурки
 - оштукатурить стену из вентиляционных блоков

6. Маркировка вентиляционных блоков

Серия ВБФ 33. Вентблок одноканальный

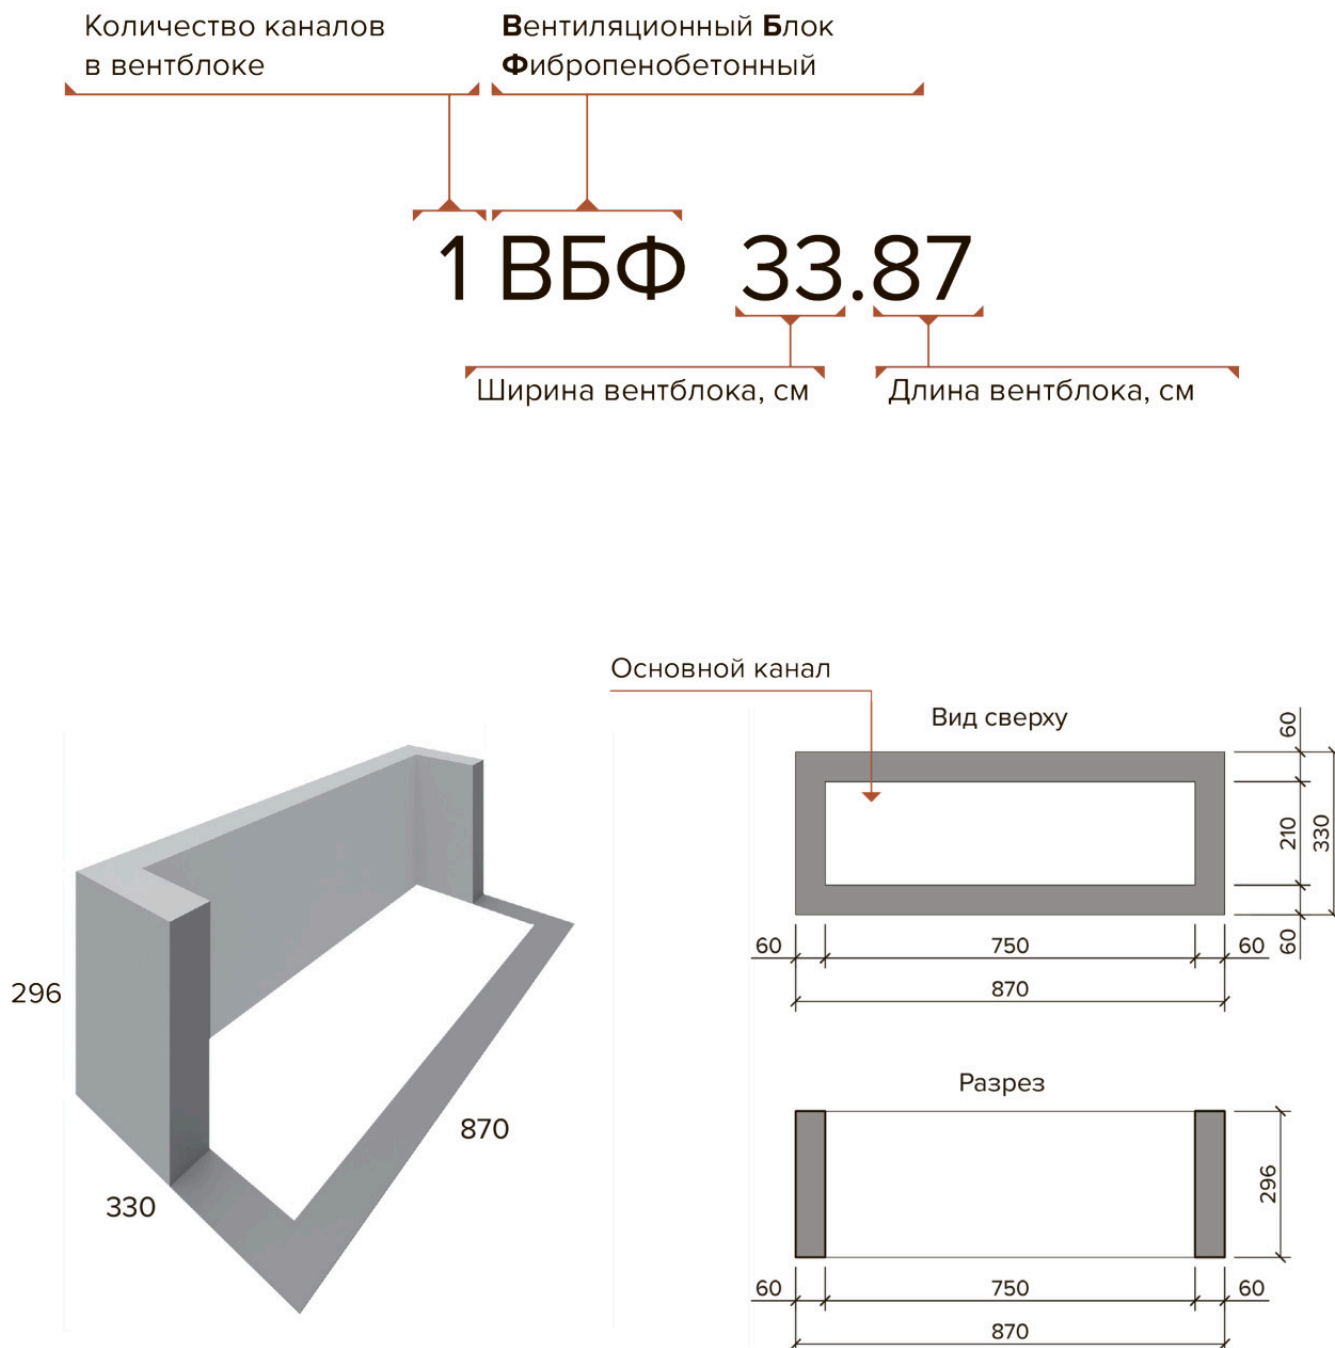


Рис. 5 Одноканальный вентблок. Серия ВБФ 33

Маркировка вентиляционных блоков

Серия ВБФ 33. Вентблок двухканальный

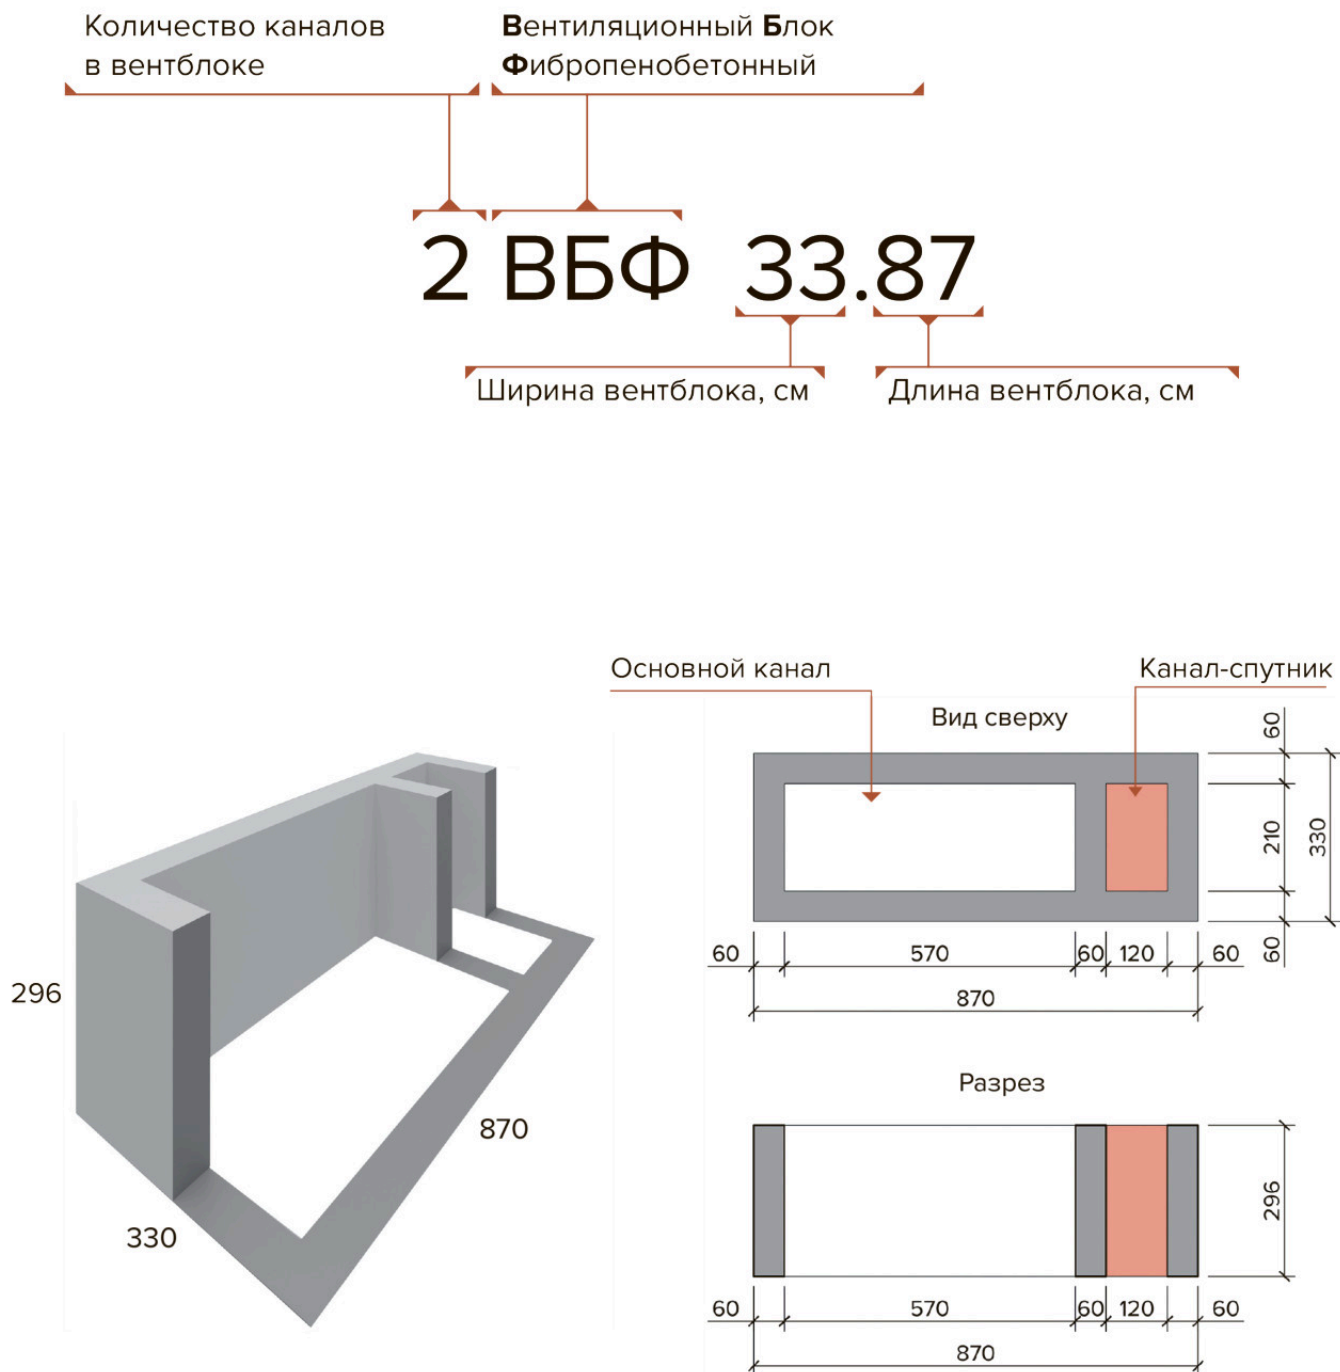


Рис. 6 Одноканальный вентблок. Серия ВБФ 33

Маркировка вентиляционных блоков

Серия ВБФ 33. Вентблок переходной

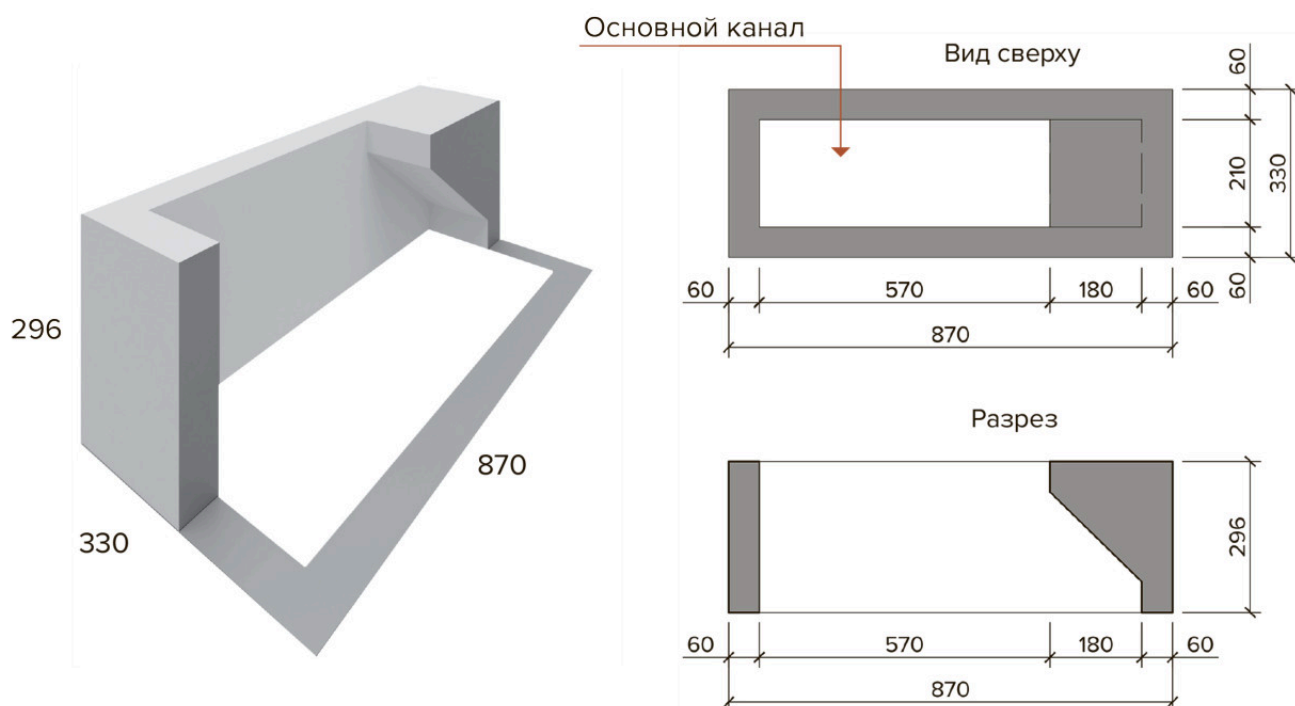


Рис. 7 Переходной вентблок. Серия ВБФ 33


7. Вентиляционные блоки. Серия ВБФ 33

Одноканальные


Двухканальные

Переходные


1 ВБФ 33.24



1 ВБФ 33.42




1 ВБФ 33.51




1 ВБФ 33.60




1 ВБФ 33.69



1 ВБФ 33.78




1 ВБФ 33.87




1 ВБФ 33.96




2 ВБФ 33.42




2 ВБФ 33.51




2 ВБФ 33.60




2 ВБФ 33.69




2 ВБФ 33.78




2 ВБФ 33.87



2 ВБФ 33.96

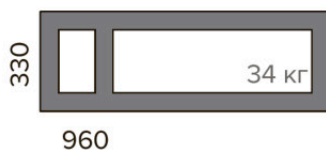


ВБФ 33.42П



ВБФ 33.51П



ВБФ 33.60П



ВБФ 33.69П



ВБФ 33.78П



ВБФ 33.87П



ВБФ 33.96П




8. Размеры и вес вентиляционных блоков


Серия ВБФ 33

Наименование	Габариты, мм			Вес, кг	Кол-во на поддоне, шт
	Длина	Ширина	Высота		
Вентблок одноканальный					
1 ВБФ 33.24	240	330	296	12	64
1 ВБФ 33.42	420	330	296	17	36
1 ВБФ 33.51	510	330	296	19	24
1 ВБФ 33.60	600	330	296	22	24
1 ВБФ 33.69	690	330	296	24	12
1 ВБФ 33.78	780	330	296	27	12
1 ВБФ 33.87	870	330	296	29	12
1 ВБФ 33.96	960	330	296	31	12
Вентблок двухканальный					
2 ВБФ 33.42	420	330	296	20	36
2 ВБФ 33.51	510	330	296	22	24
2 ВБФ 33.60	600	330	296	24	24
2 ВБФ 33.69	690	330	296	27	12
2 ВБФ 33.78	780	330	296	29	12
2 ВБФ 33.87	870	330	296	32	12
2 ВБФ 33.96	960	330	296	34	12
Вентблок переходной					
ВБФ 33.42П	420	330	296	21	36
ВБФ 33.51П	510	330	296	23	24
ВБФ 33.60П	600	330	296	26	24
ВБФ 33.69П	690	330	296	28	12
ВБФ 33.78П	780	330	296	31	12
ВБФ 33.87П	870	330	296	33	12
ВБФ 33.96П	960	330	296	35	12


9. Применение одноканальных вентблоков

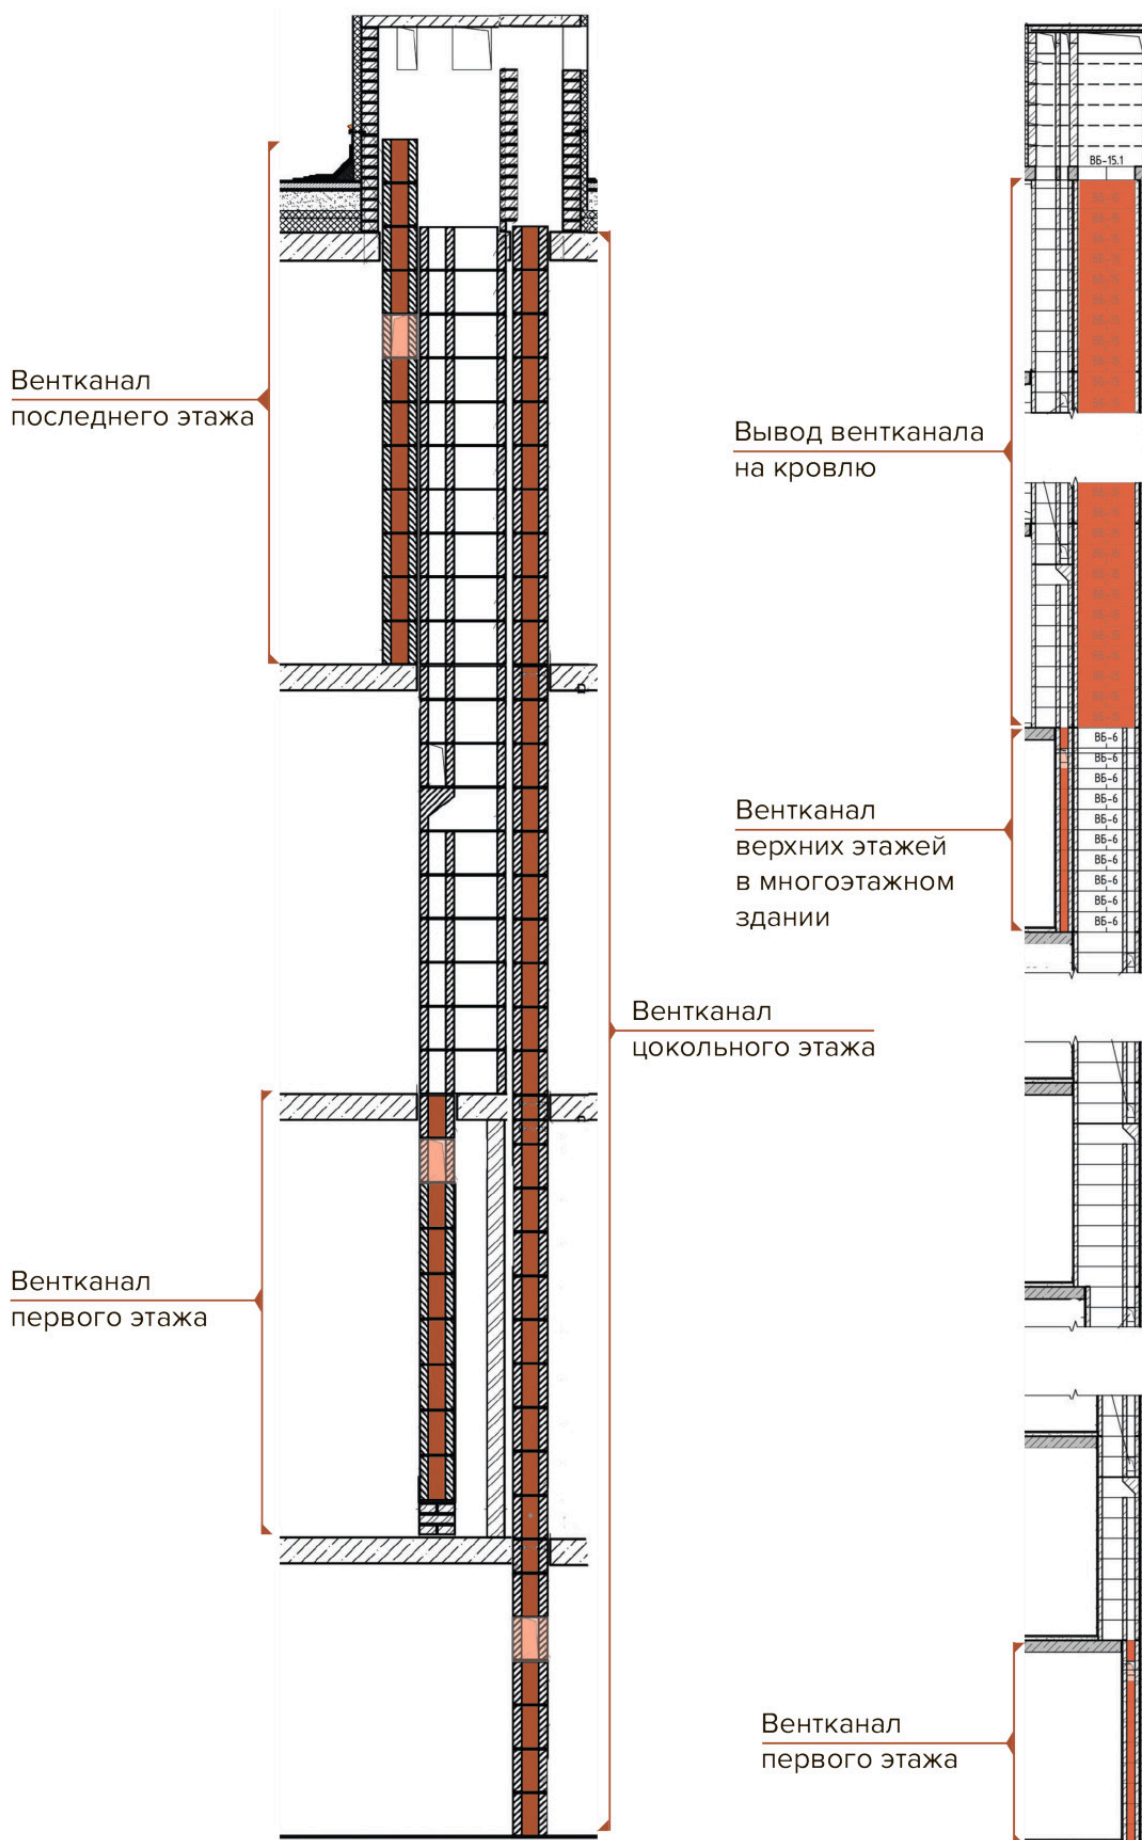

10. Применение двухканальных и переходных вентблоков

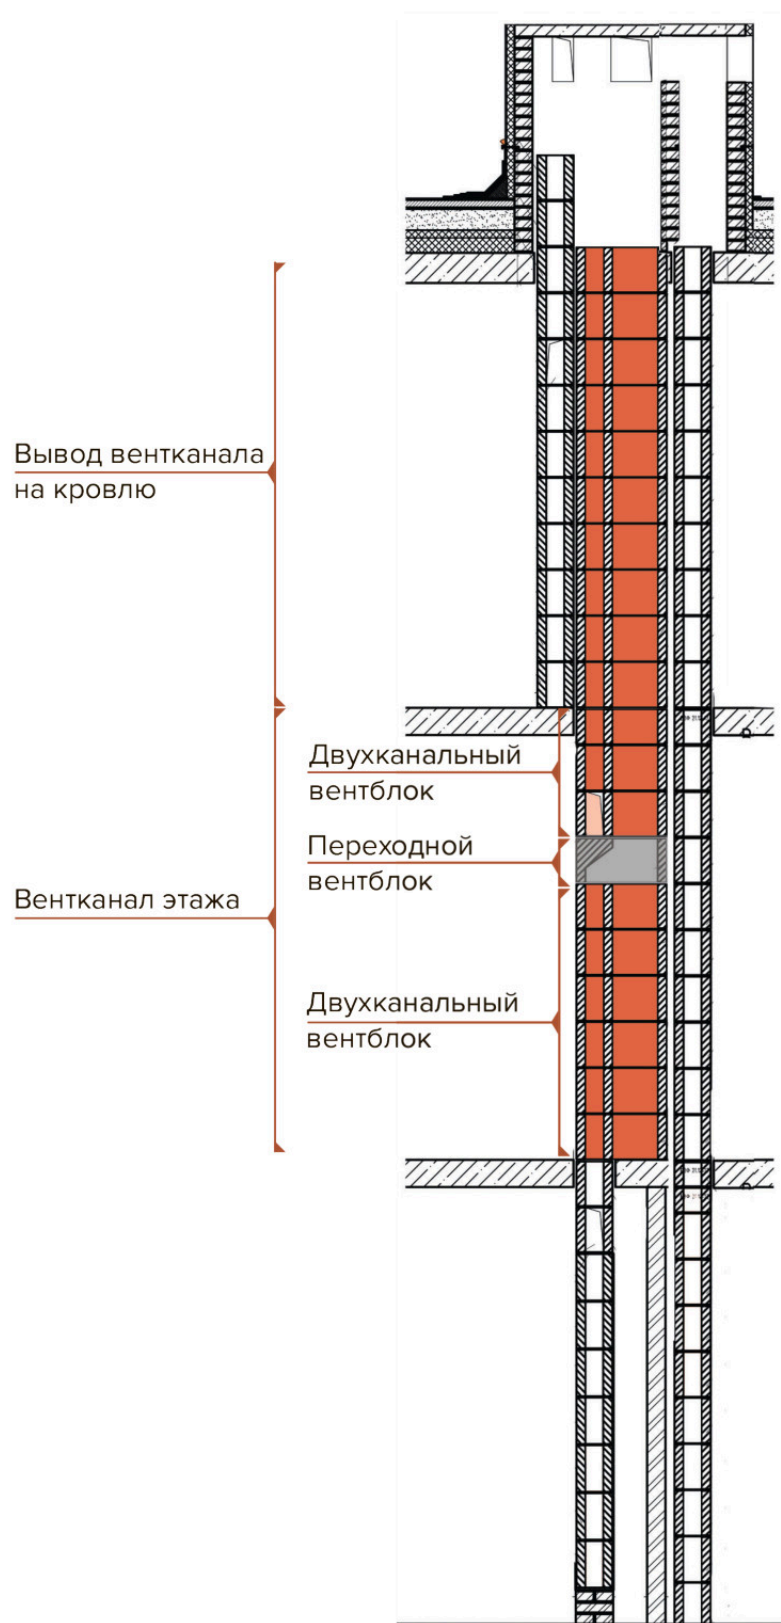

11. Схема монтажа

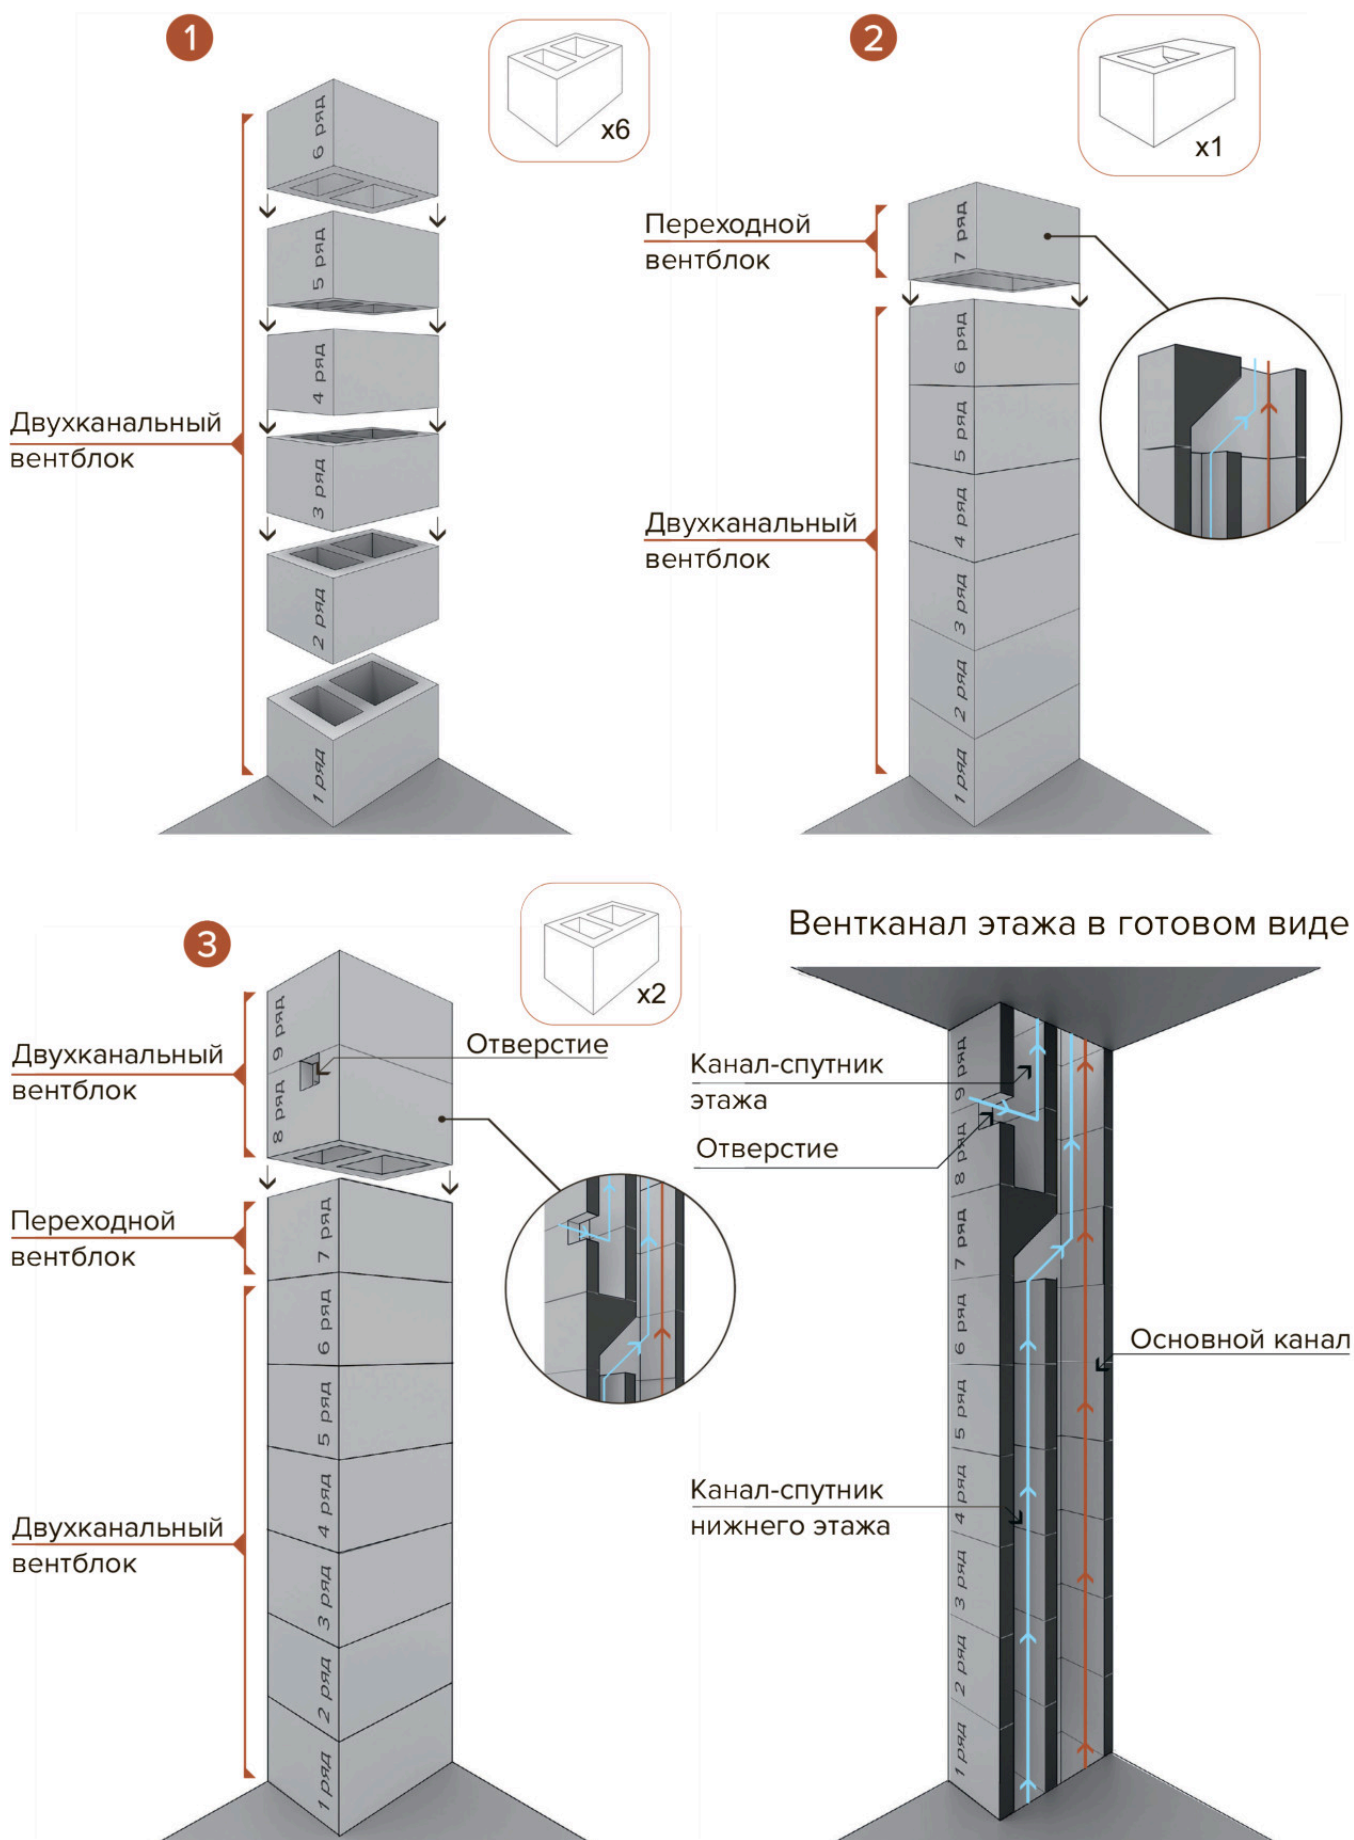





12. Серия ВБФ 39.

Вентблоки одноканальные

1 ВБФ 39.26

Размеры: 390x260x296 (h)





Вес: 14 кг

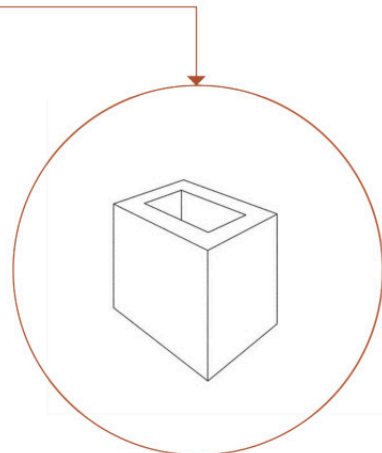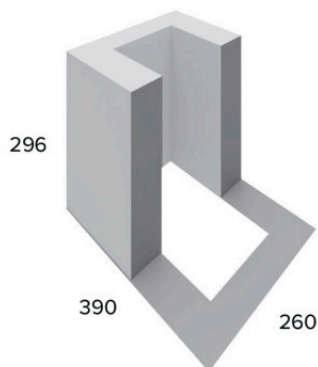

1 ВБФ 39.46

Размеры: 390x460x296 (h)





Вес: 20 кг

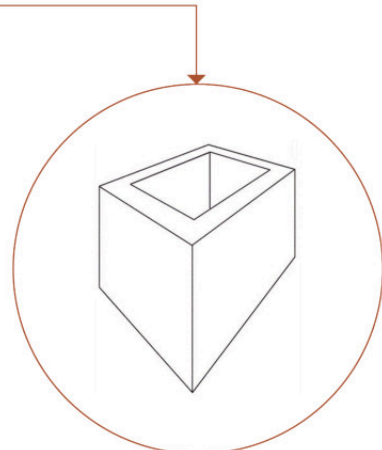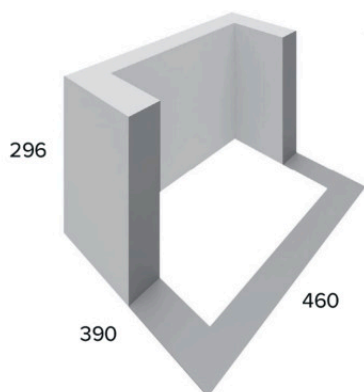

1 ВБФ 39.56

Размеры: 390x560x296 (h)




Вес: 22 кг

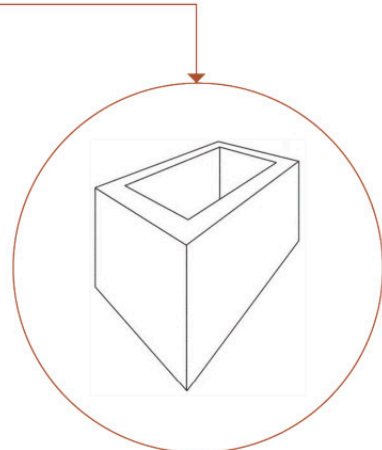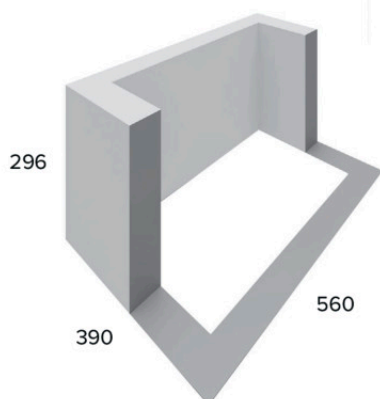

1 ВБФ 39.66

Размеры: 390x660x296 (h)




Вес: 25 кг

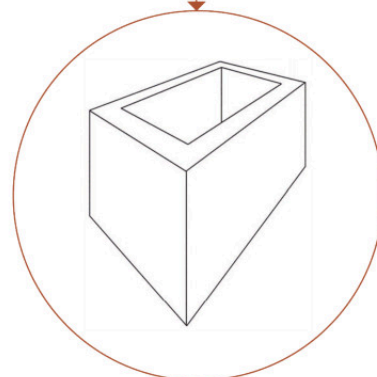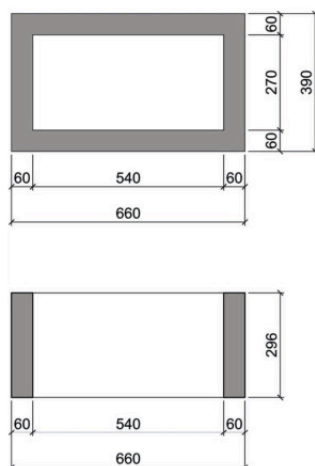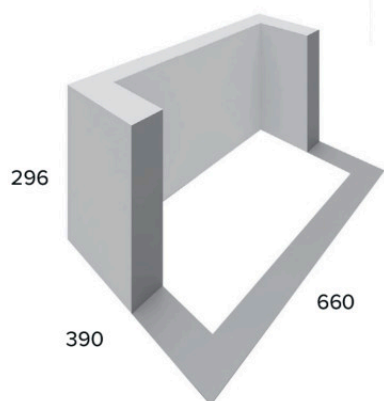

1 ВБФ 39.76

Размеры: 390x760x296 (h)




Вес: 28 кг

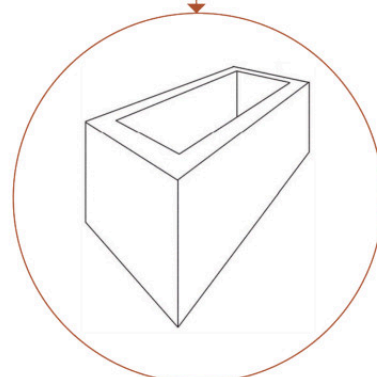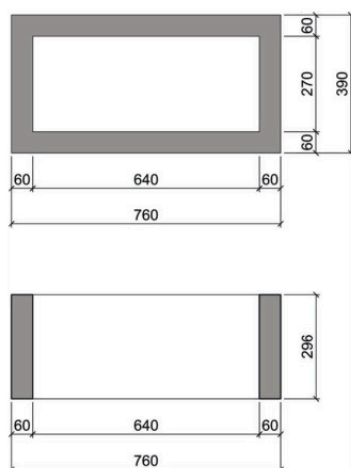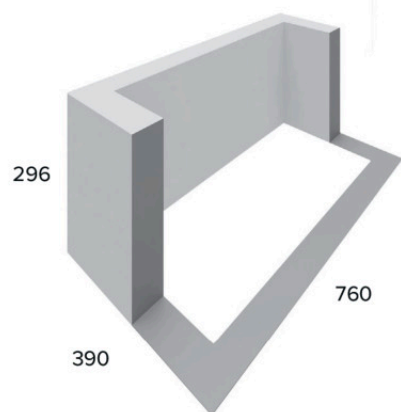

1 ВБФ 39.86

Размеры: 390x860x296 (h)




Вес: 30 кг

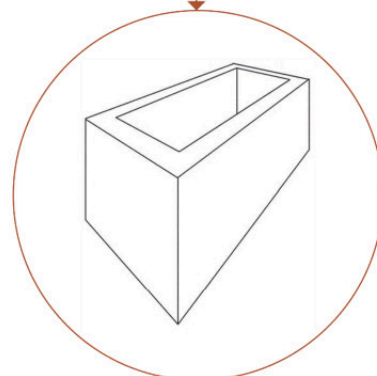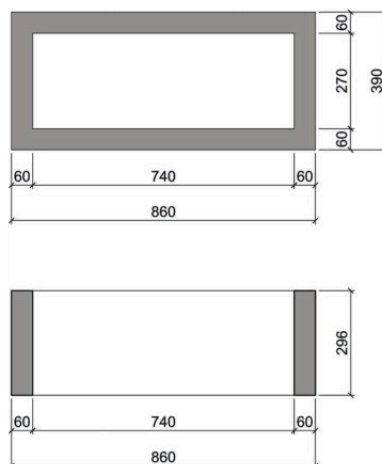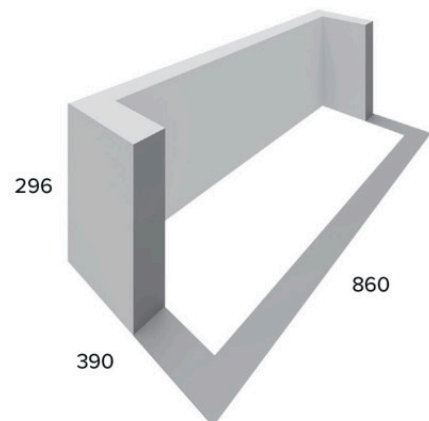

1 ВБФ 39.96

Размеры: 390x960x296 (h)




Вес: 33 кг

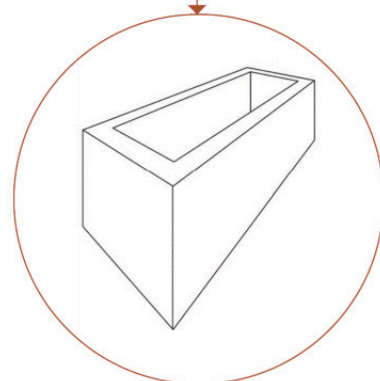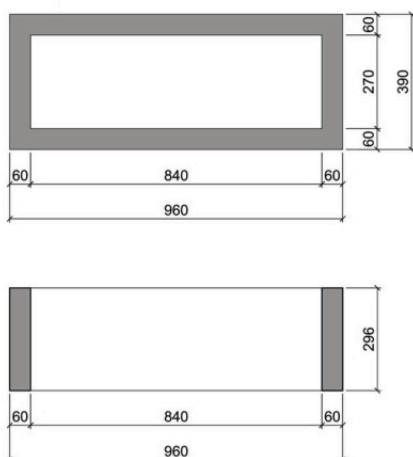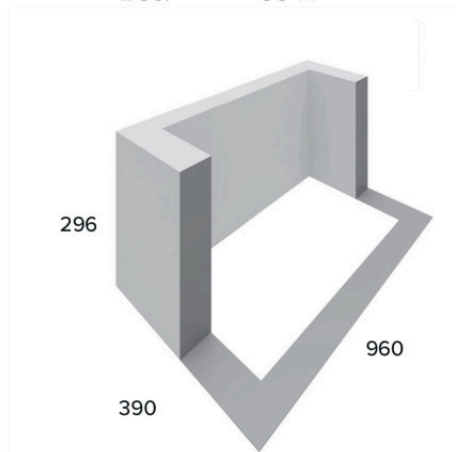

1 ВБФ 39.106

Размеры: 390x1060x296 (h)




Вес: 36 кг

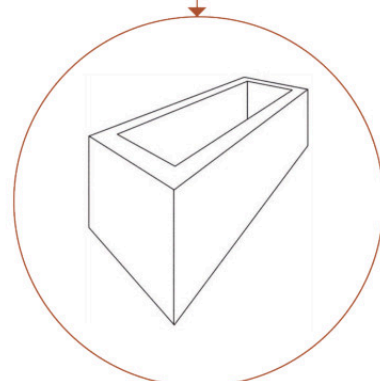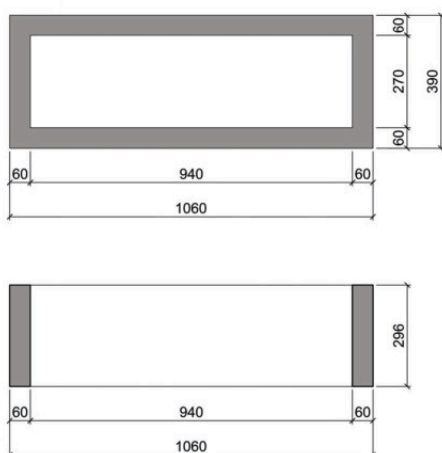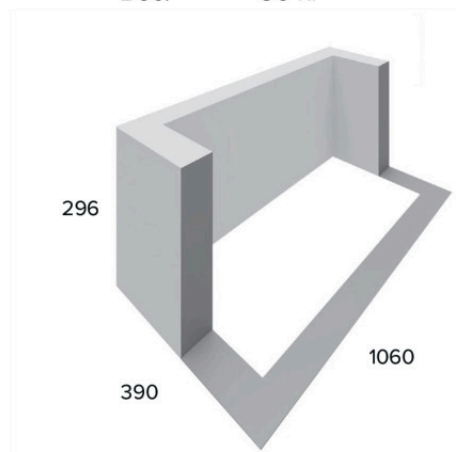

1 ВБФ 39.116

Размеры: 390x1160x296 (h)




Вес: 38 кг

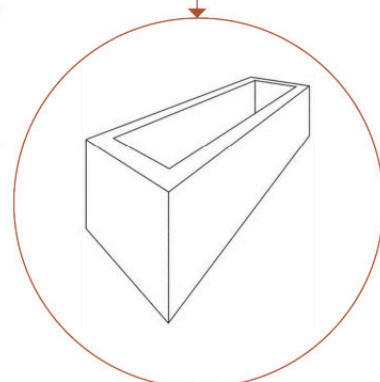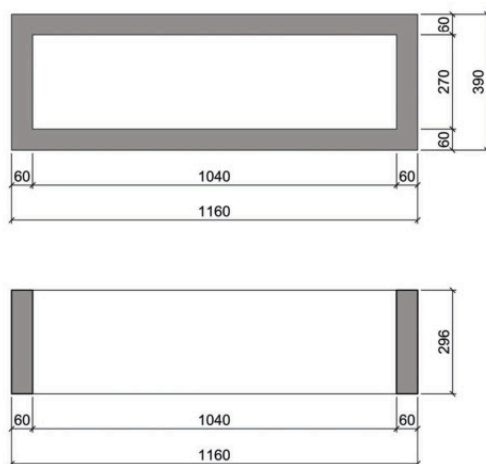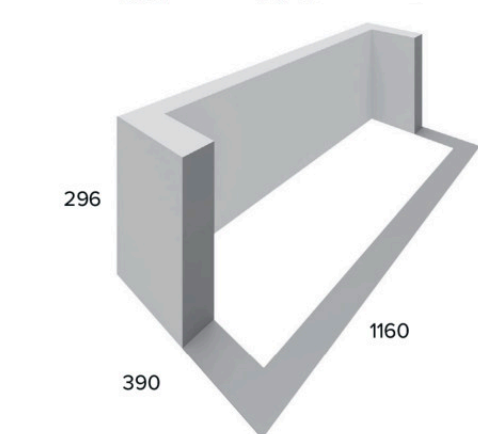

1 ВБФ 39.126

Размеры: 390x1260x296 (h)

Вес: 41 кг

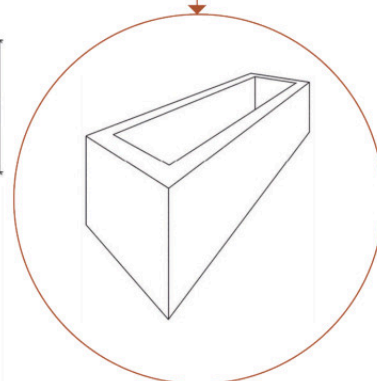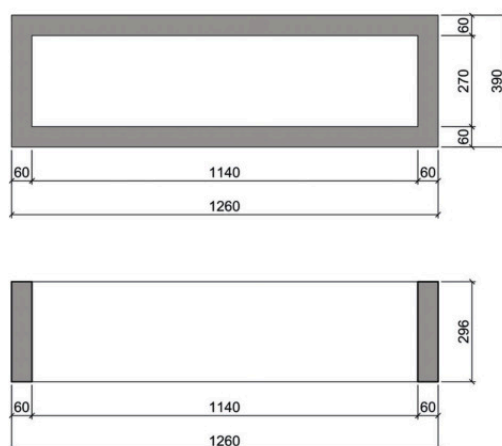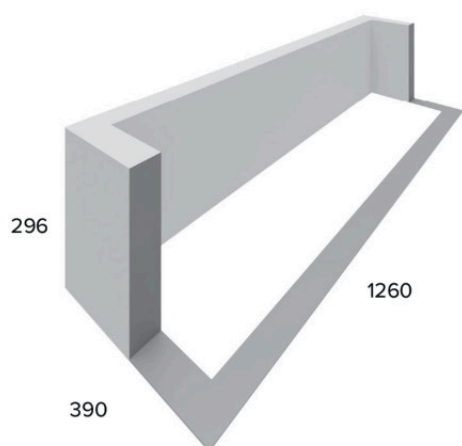




13. Серия ВБФ 39.

Вентблоки двухканальные

2 ВБФ 39.46

Размеры: 390x460x296 (h)




Вес: 23 кг

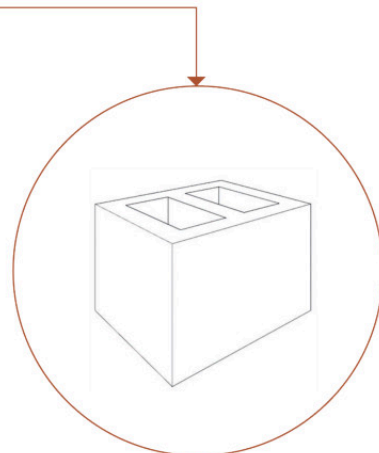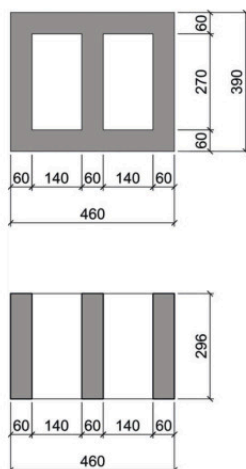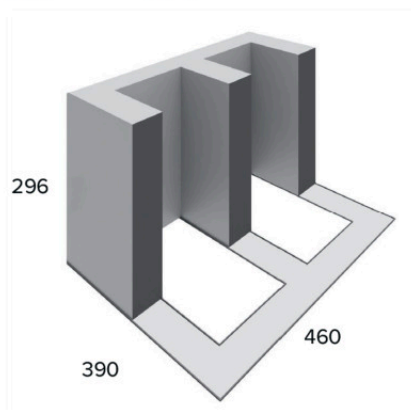

2 ВБФ 39.56

Размеры: 390x560x296 (h)




Вес: 26 кг

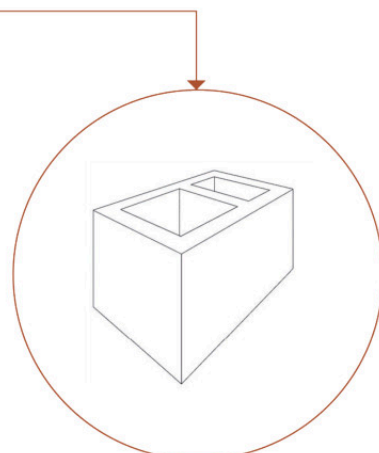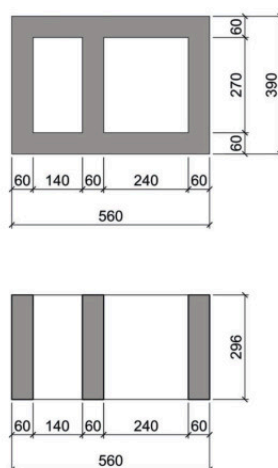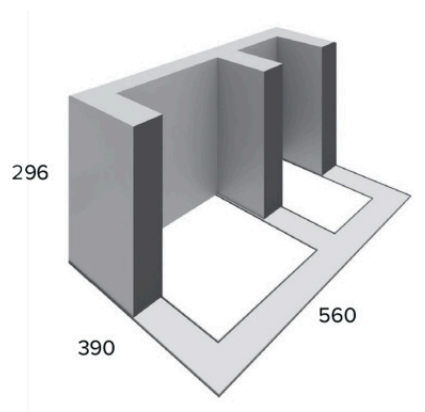

2 ВБФ 39.66

Размеры: 390x660x296 (h)




Вес: 28 кг

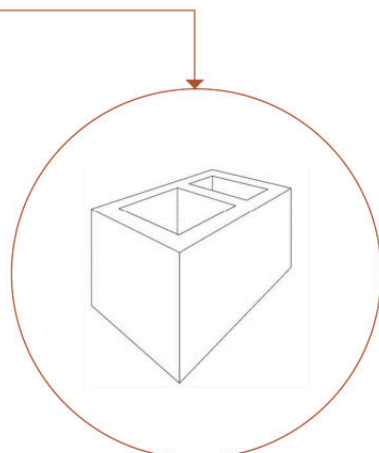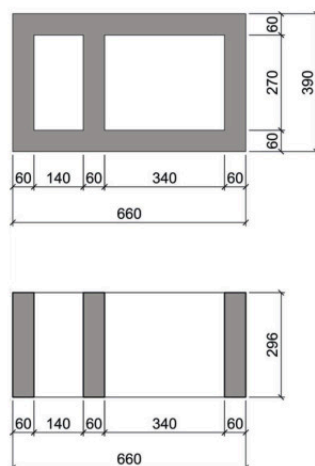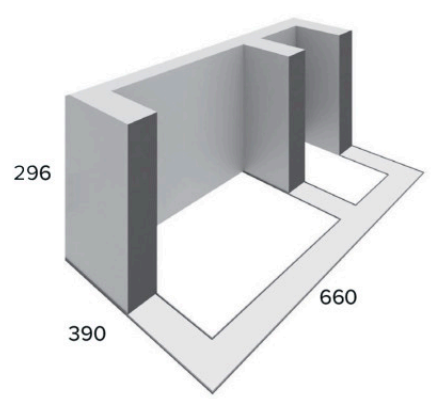

2 ВБФ 39.76

Размеры: 390x760x296 (h)




Вес: 31 кг

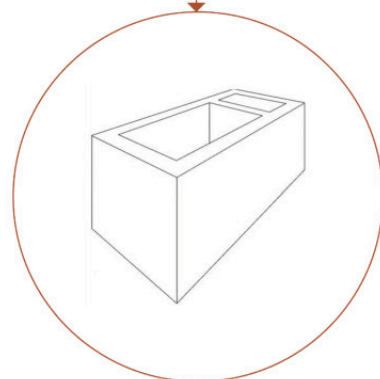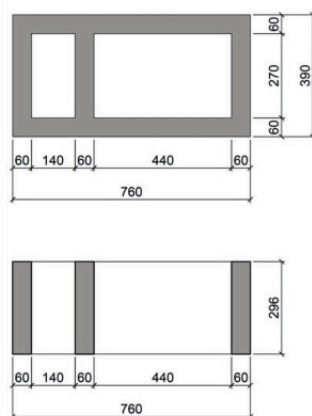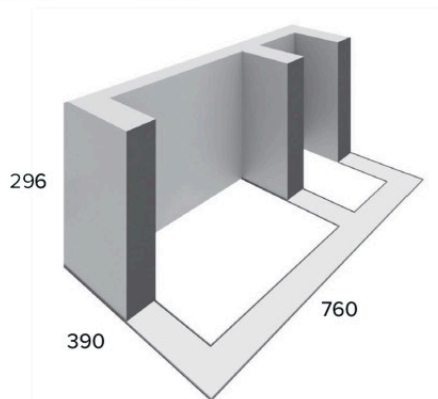

2 ВБФ 39.86

Размеры: 390x860x296 (h)




Вес: 34 кг

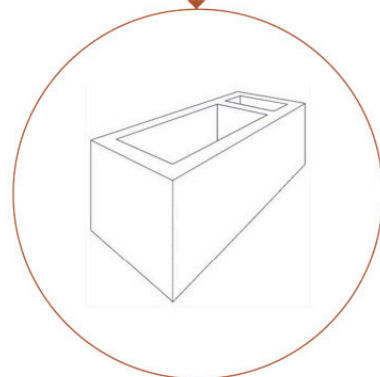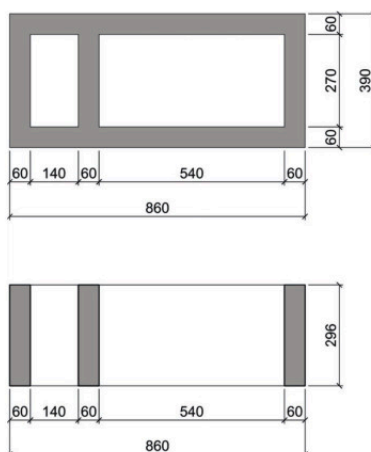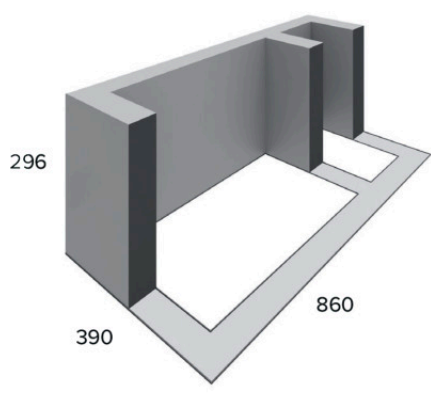

2 ВБФ 39.96

Размеры: 390x960x296 (h)




Вес: 36 кг

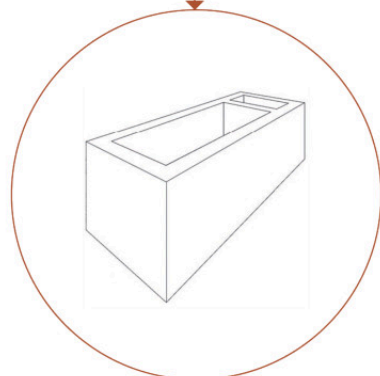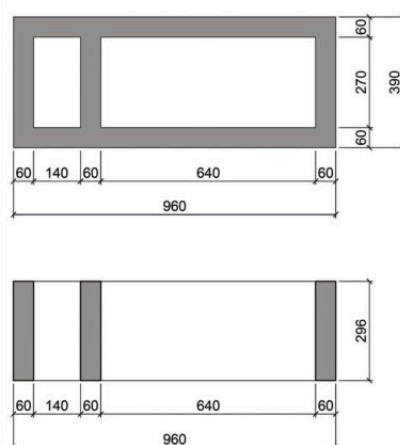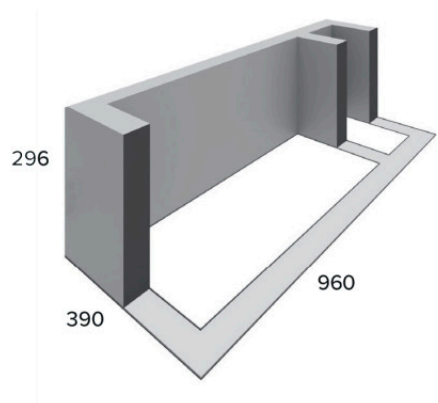

2 ВБФ 39.106

Размеры: 390x1060x296 (h)




Вес: 39 кг

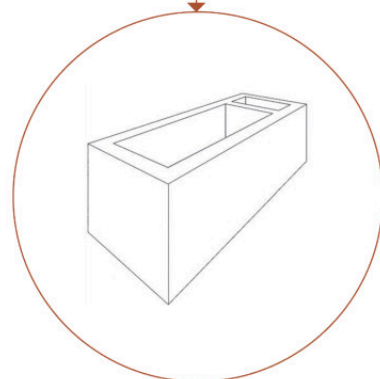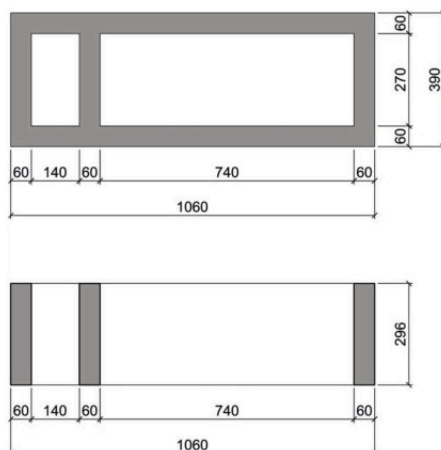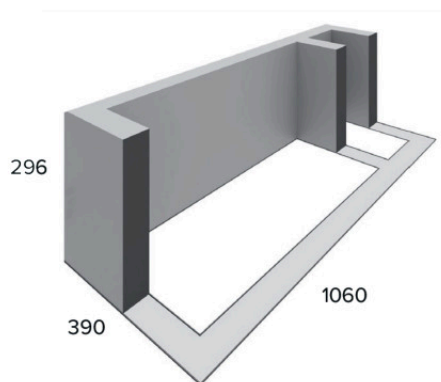

2 ВБФ 39.116

Размеры: 390x1160x296 (h)




Вес: 42 кг

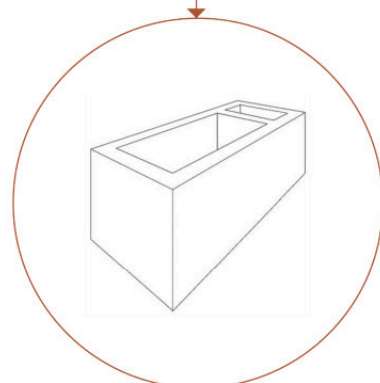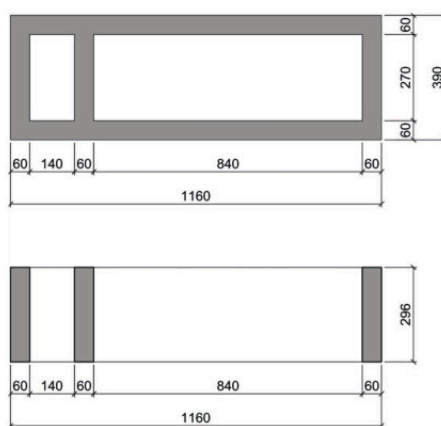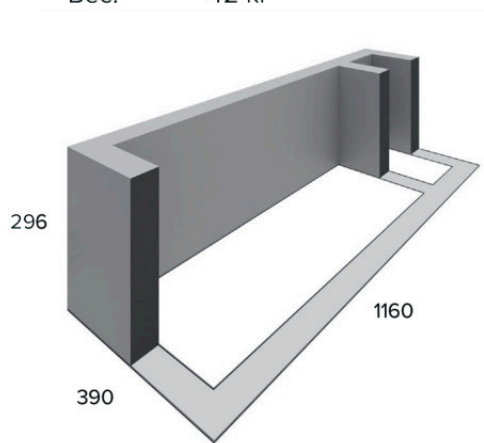

2 ВБФ 39.126

Размеры: 390x1260x296 (h)

Вес: 44 кг

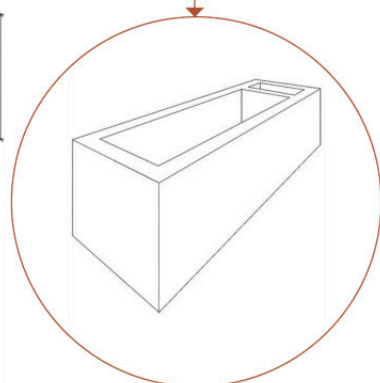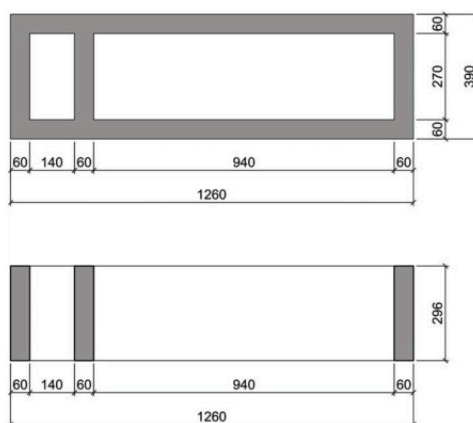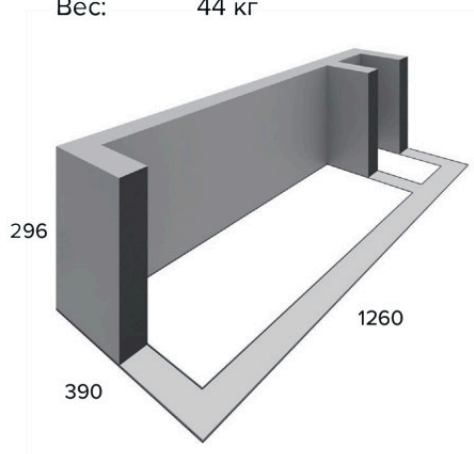




14. Серия ВБФ 39.

Вентблоки переходные

ВБФ 39.46 П

Размеры: 390x460x296 (h)




Вес: 25 кг

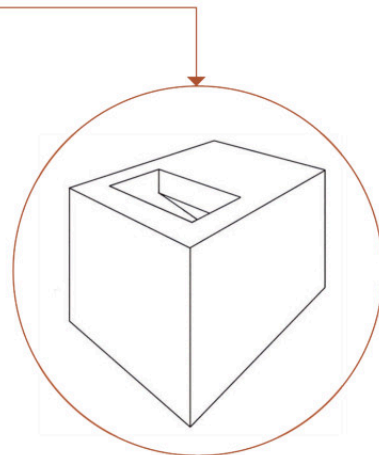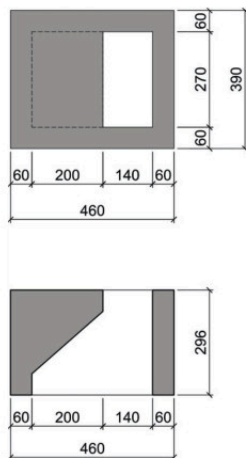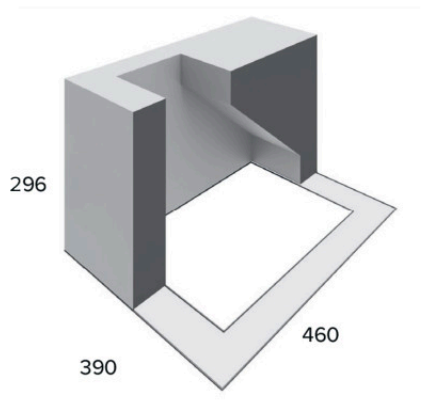

ВБФ 39.56 П

Размеры: 390x560x296 (h)




Вес: 28 кг

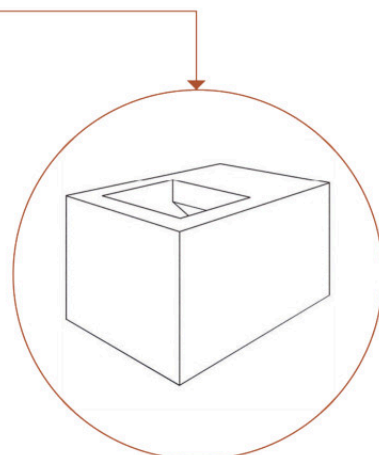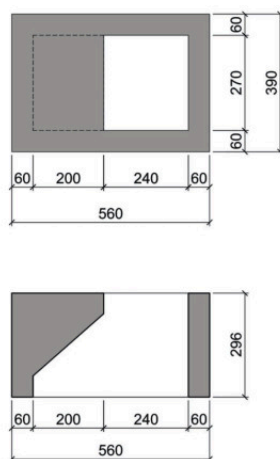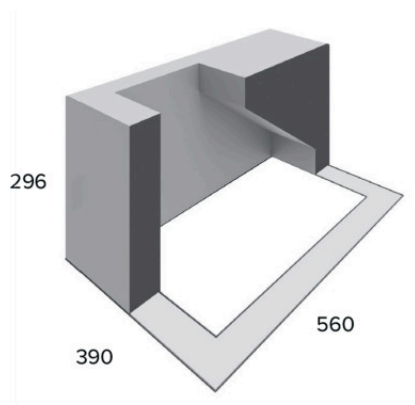

ВБФ 39.66 П

Размеры: 390x660x296 (h)




Вес: 31 кг

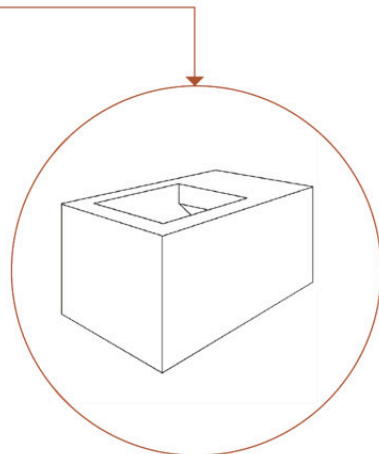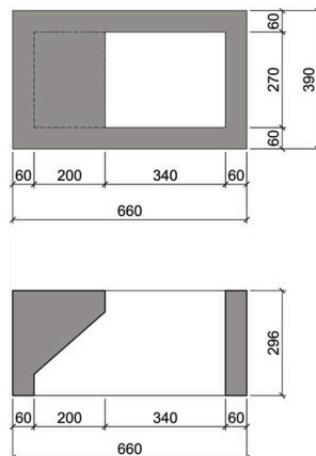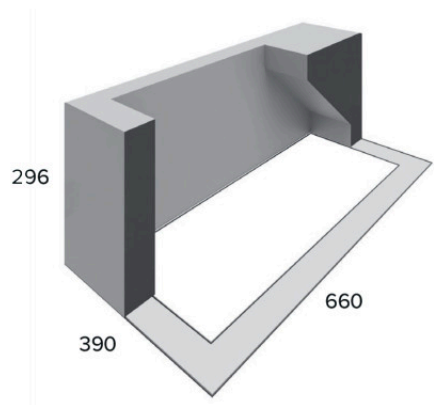

ВБФ 39.76 П

Размеры: 390x760x296 (h)




Вес: 33 кг

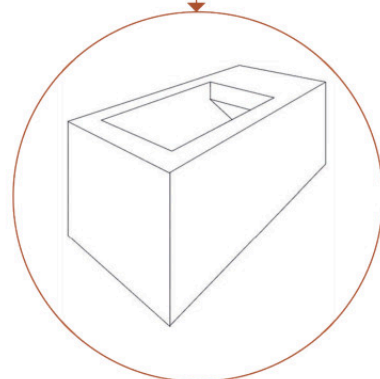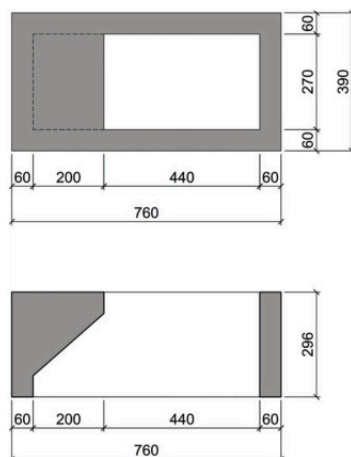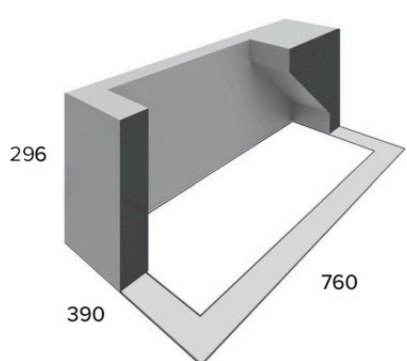

ВБФ 39.86 П

Размеры: 390x860x296 (h)




Вес: 36 кг

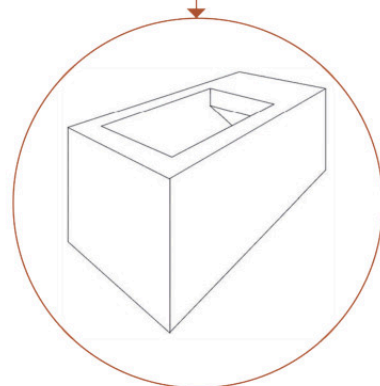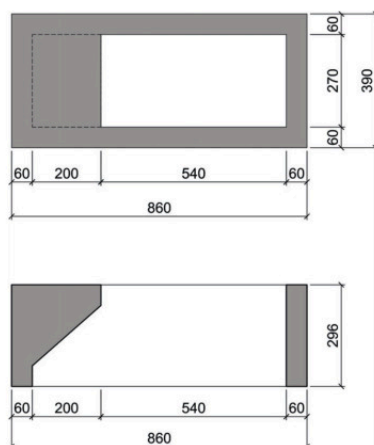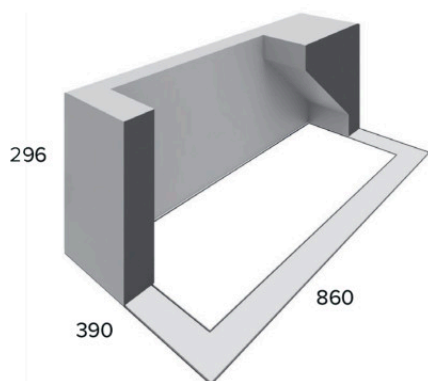

ВБФ 39.96 П

Размеры: 390x960x296 (h)




Вес: 39 кг

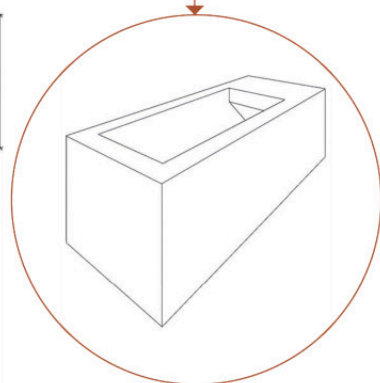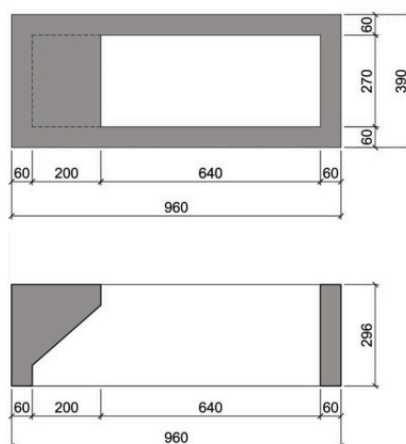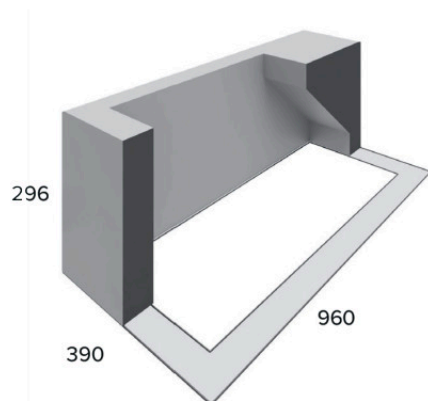

ВБФ 39.106 П

Размеры: 390x1060x296 (h)




Вес: 41 кг

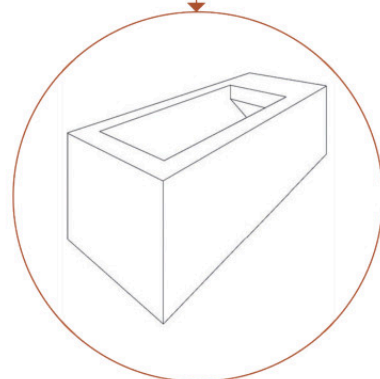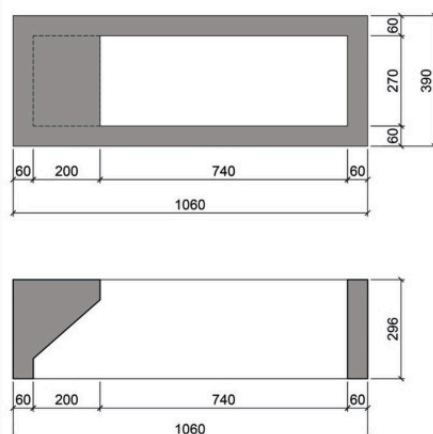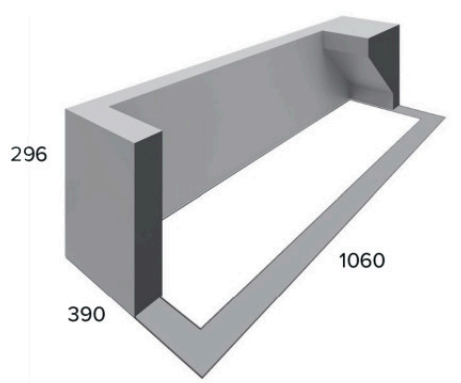

ВБФ 39.116 П

Размеры: 390x1160x296 (h)




Вес: 44 кг

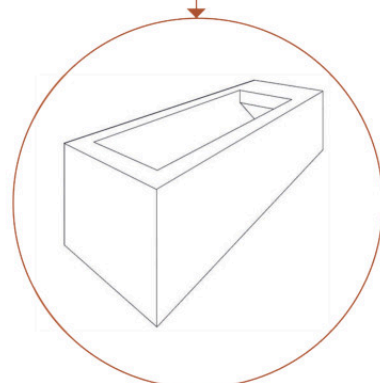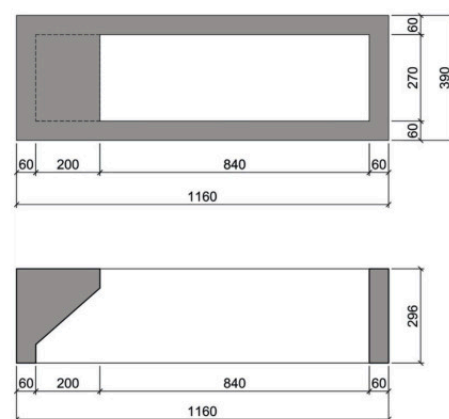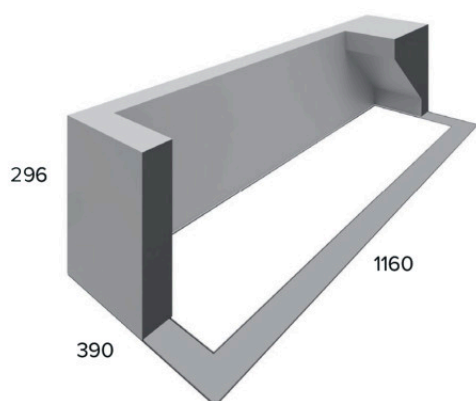

ВБФ 39.126 П

Размеры: 390x1260x296 (h)

Вес: 47 кг

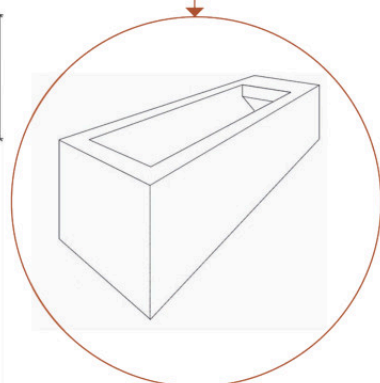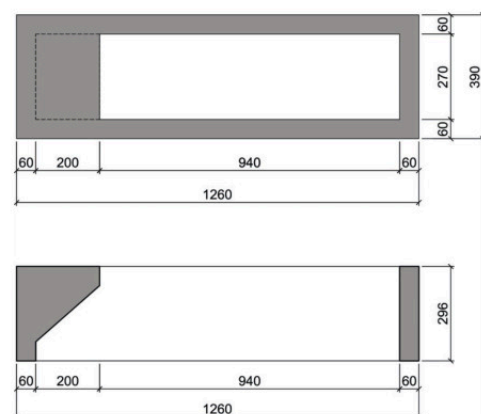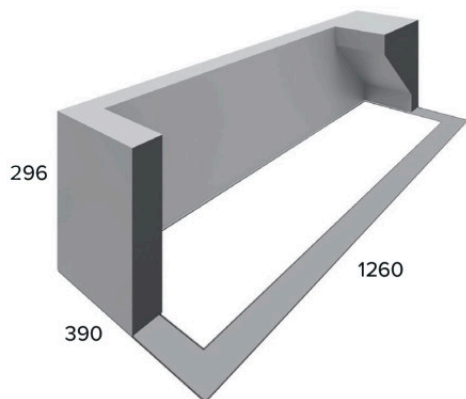





15. Серия ВБФ 33.

Вентблоки одноканальные

1 ВБФ 33.24

Размеры: 330x240x296 (h)





Вес: 24 кг

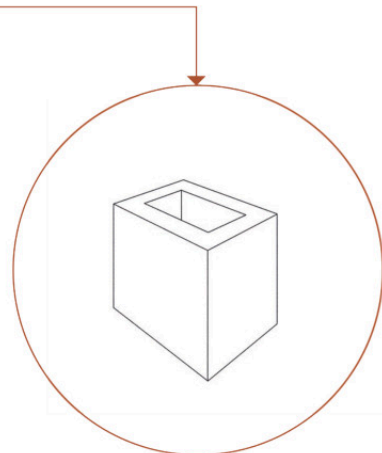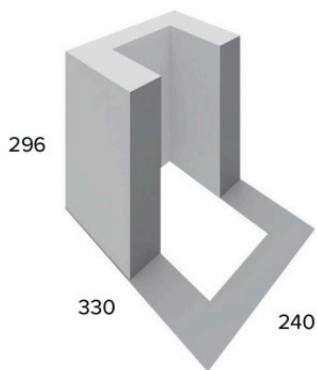

1 ВБФ 33.42

Размеры: 330x420x296 (h)





Вес: 17 кг

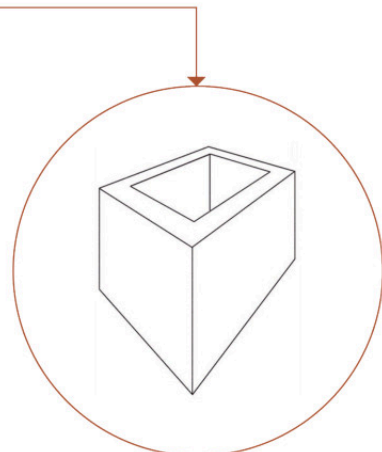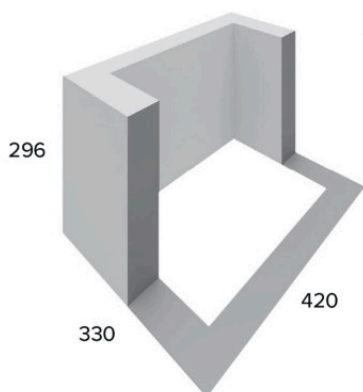

1 ВБФ 33.51

Размеры: 330x510x296 (h)




Вес: 19 кг

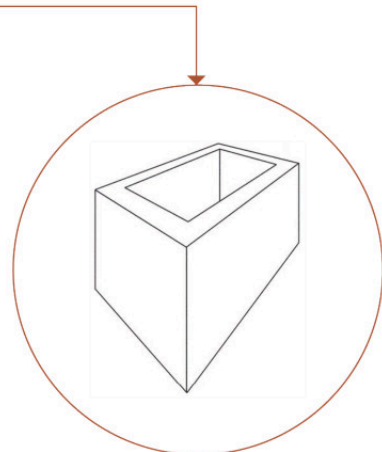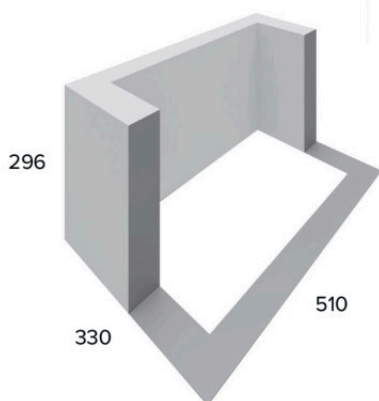

1 ВБФ 33.60

Размеры: 330x600x296 (h)




Вес: 22 кг

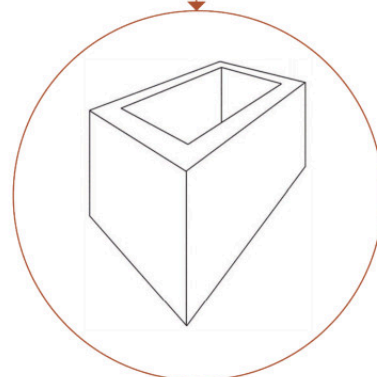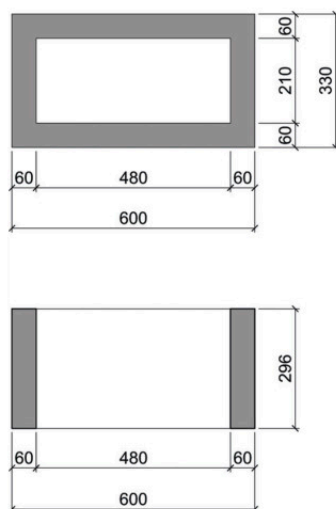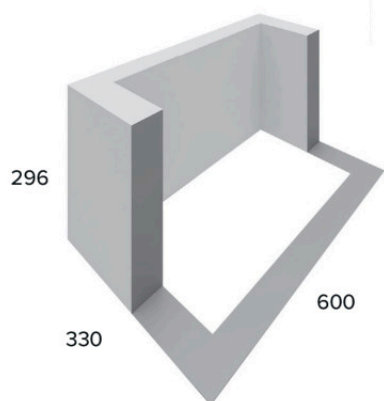

1 ВБФ 33.69

Размеры: 390x690x296 (h)




Вес: 24 кг

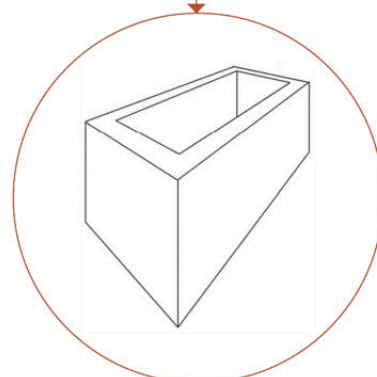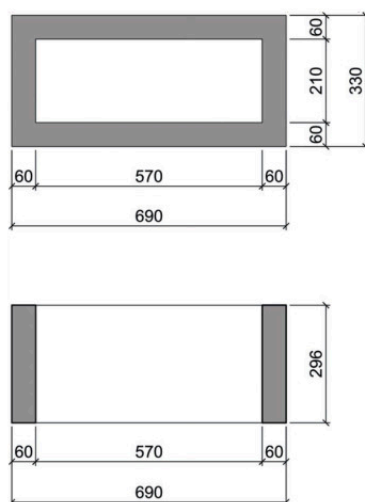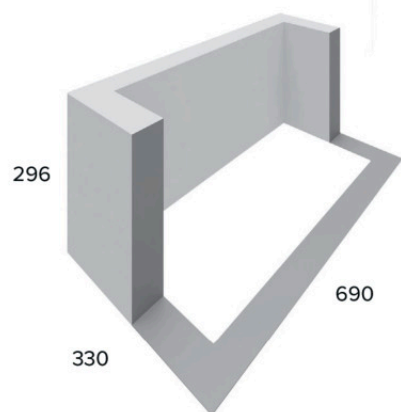

1 ВБФ 33.78

Размеры: 330x780x296 (h)



Вес: 27 кг

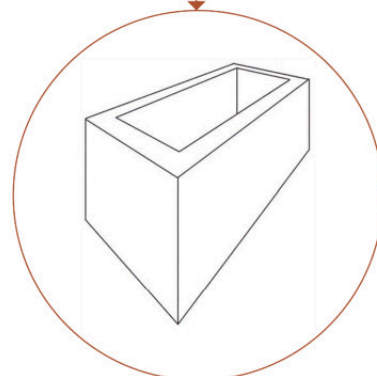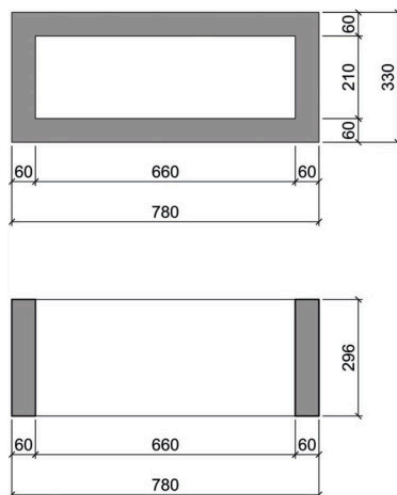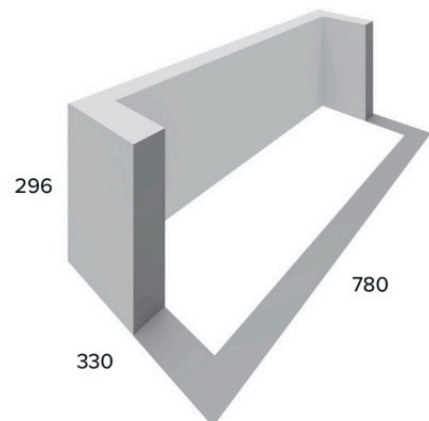

1 ВБФ 33.87

Размеры: 390x870x296 (h)



Вес: 29 кг

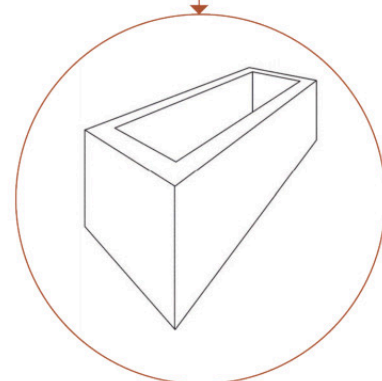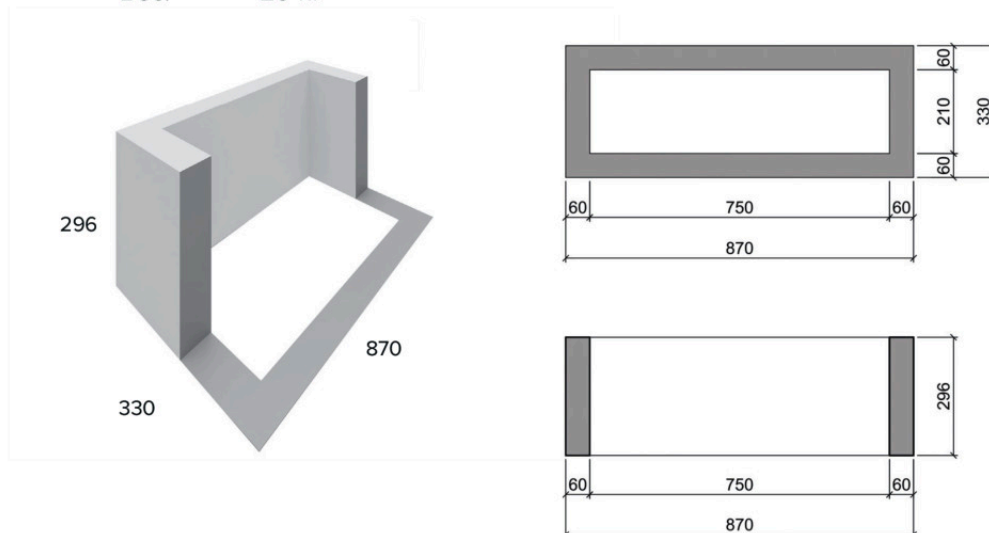

1 ВБФ 33.96

Размеры: 330x960x296 (h)

Вес: 31 кг

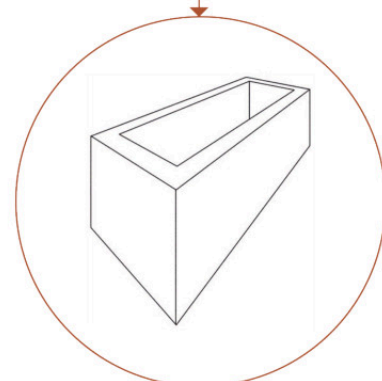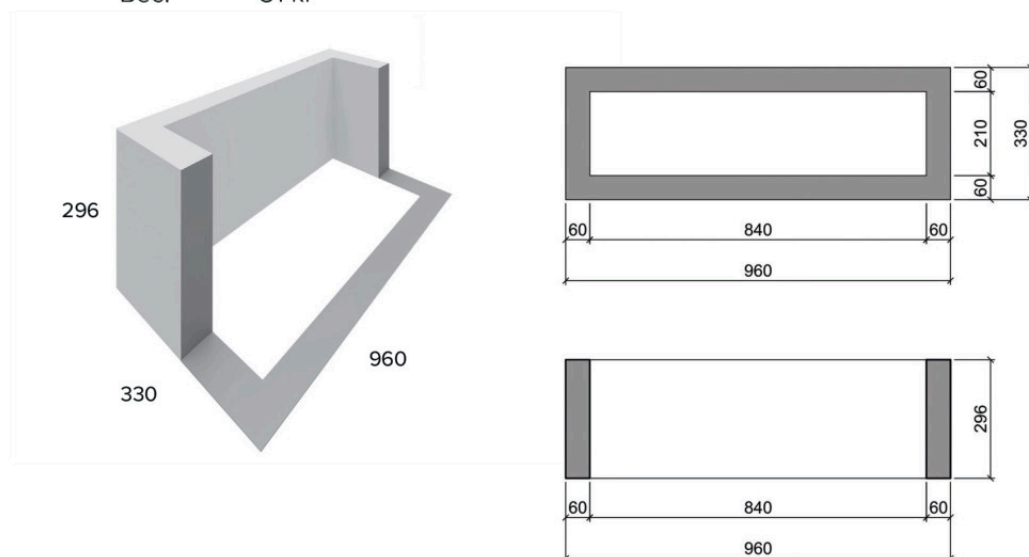




16. Серия ВБФ 33.

Вентблоки двухканальные

2 ВБФ 33.42

Размеры: 330x420x296 (h)




Вес: 20 кг

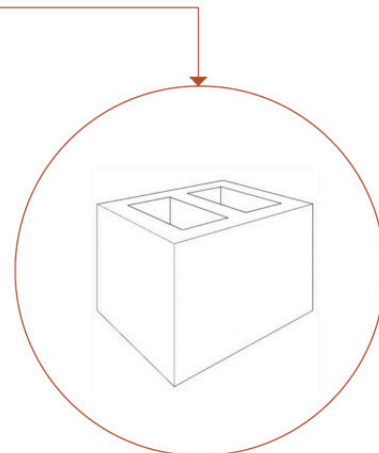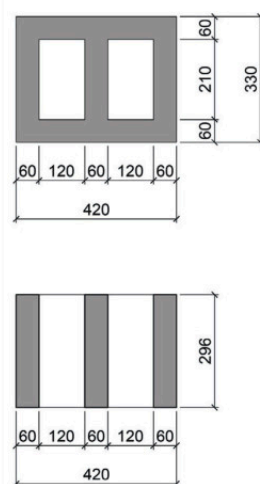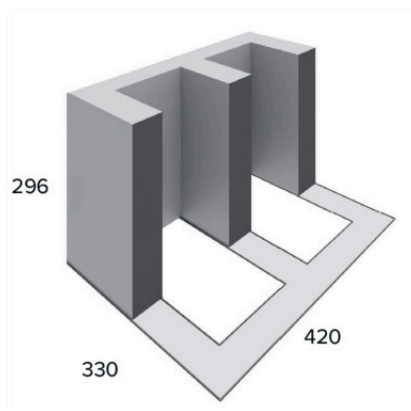

2 ВБФ 33.51

Размеры: 330x510x296 (h)




Вес: 22 кг

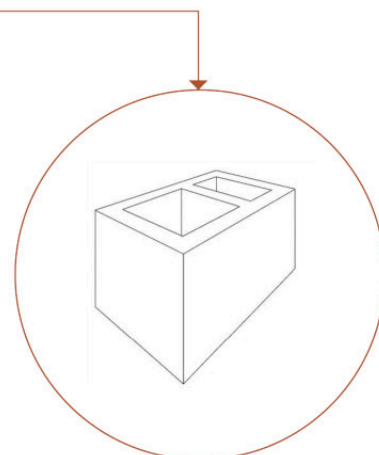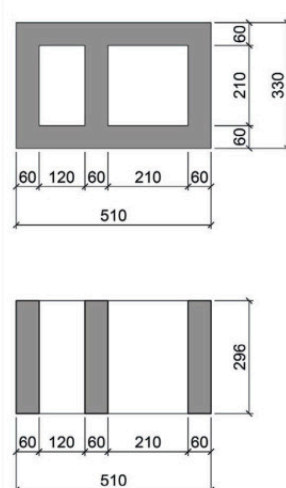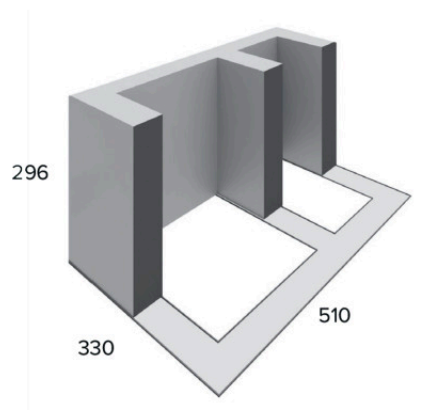

2 ВБФ 33.60

Размеры: 330x600x296 (h)





Вес: 24 кг

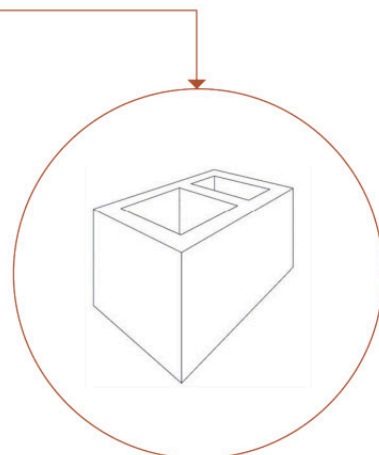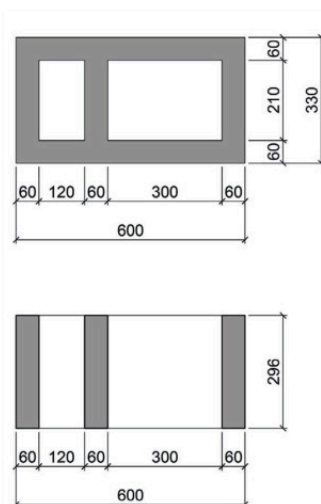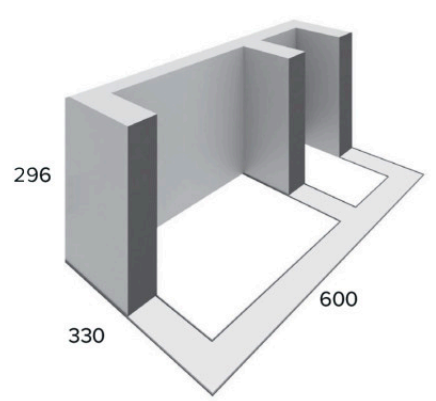

2 ВБФ 33.69

Размеры: 330x690x296 (h)





Вес: 27 кг

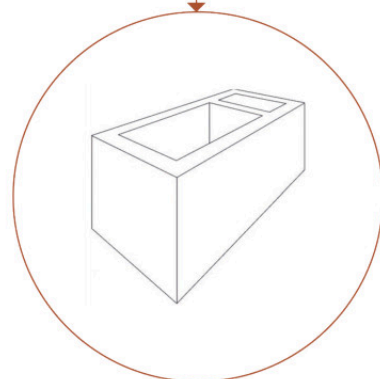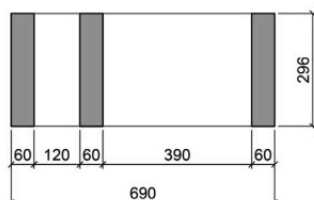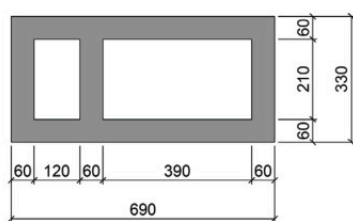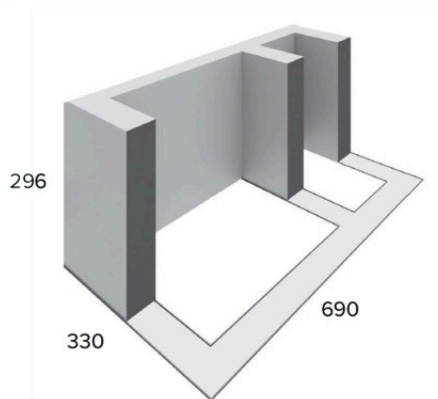

2 ВБФ 33.78

Размеры: 330x780x296 (h)





Вес: 29 кг

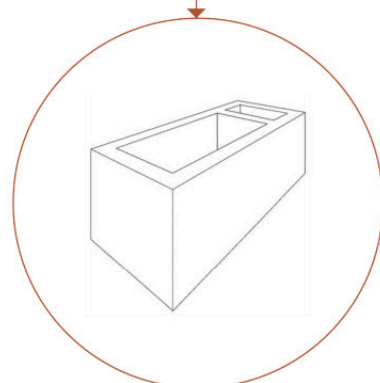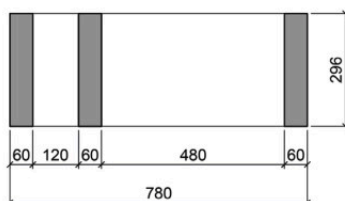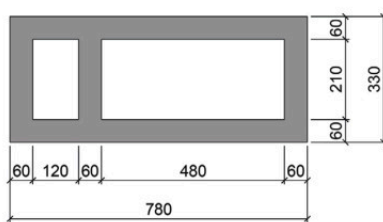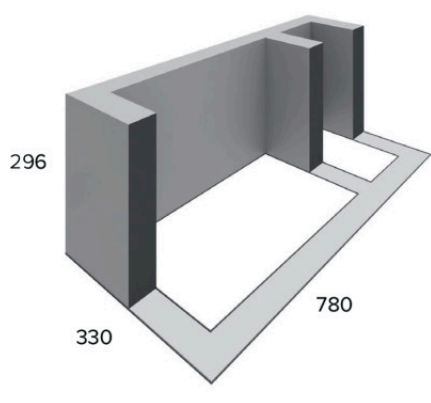

2 ВБФ 33.87

Размеры: 330x870x296 (h)




Вес: 32 кг

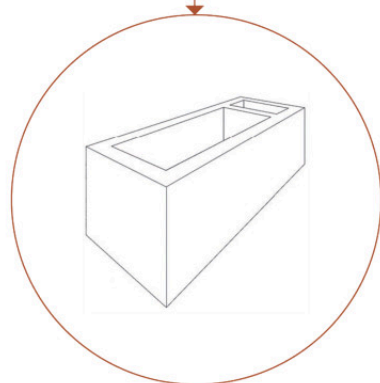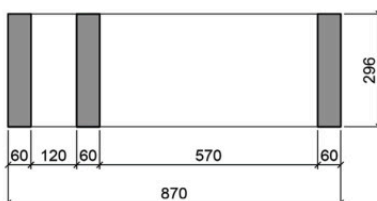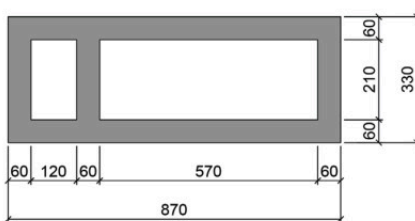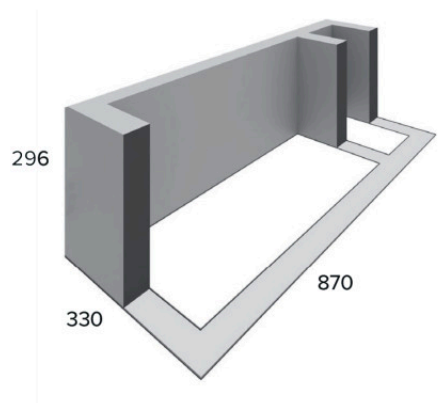

2 ВБФ 33.96

Размеры: 330x960x296 (h)

Вес: 34 кг

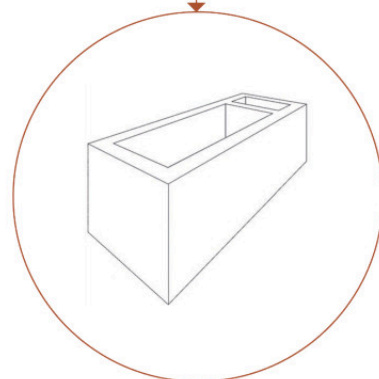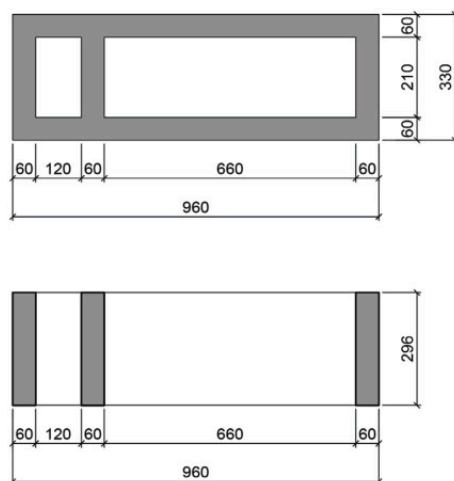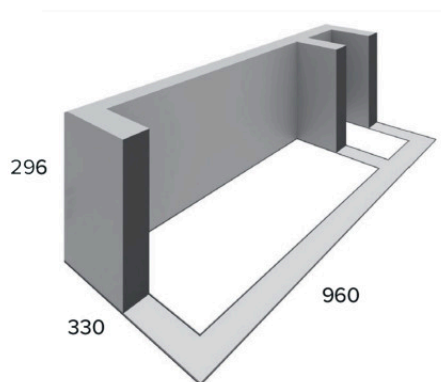





17. Серия ВБФ 33.

Вентблоки переходные

ВБФ 33.42 П

Размеры: 330x420x296 (h)





Вес: 21 кг

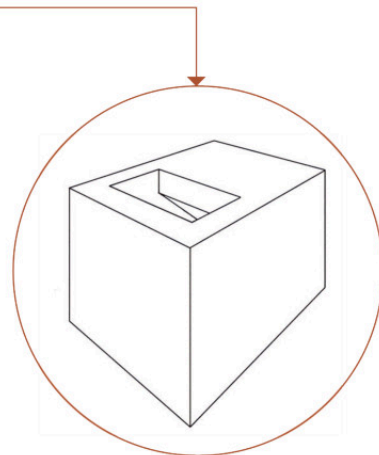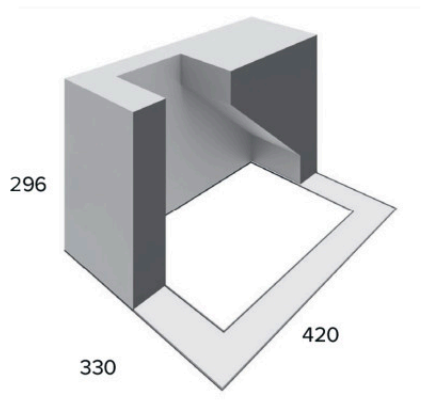

ВБФ 33.51 П

Размеры: 330x510x296 (h)





Вес: 23 кг

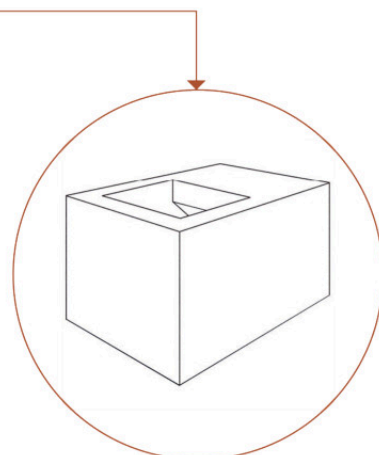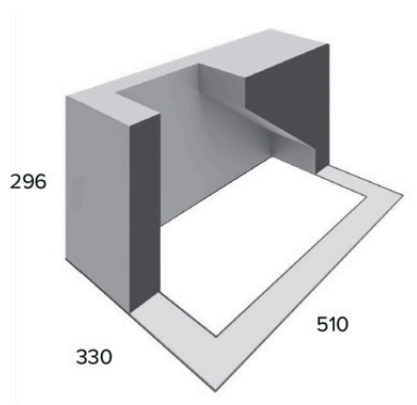

ВБФ 33.60 П

Размеры: 330x600x296 (h)




Вес: 26 кг

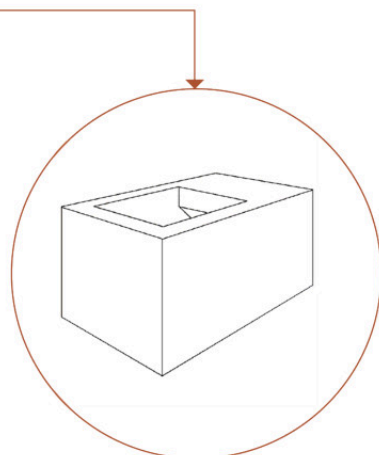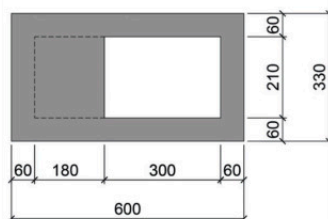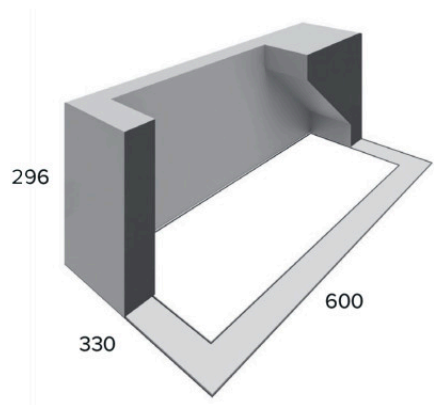

ВБФ 33.69 П

Размеры: 330x690x296 (h)




Вес: 28 кг

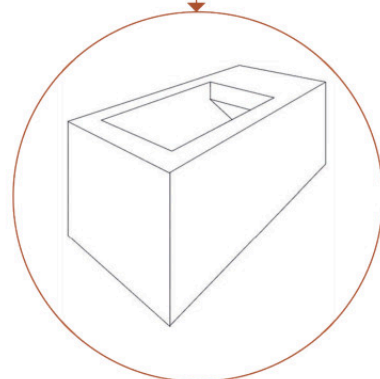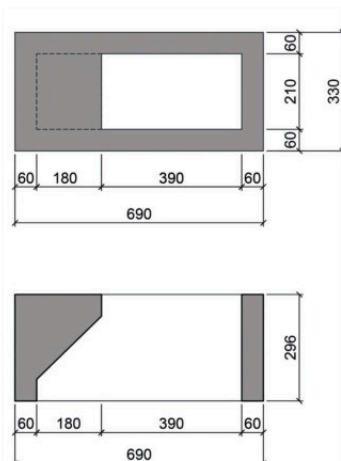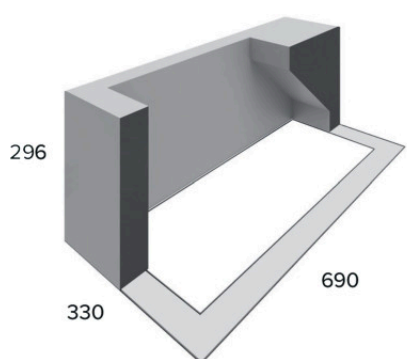

ВБФ 33.78 П

Размеры: 330x780x296 (h)




Вес: 31 кг

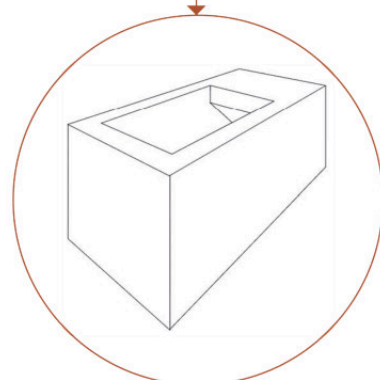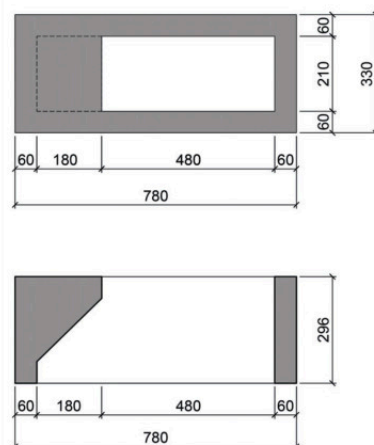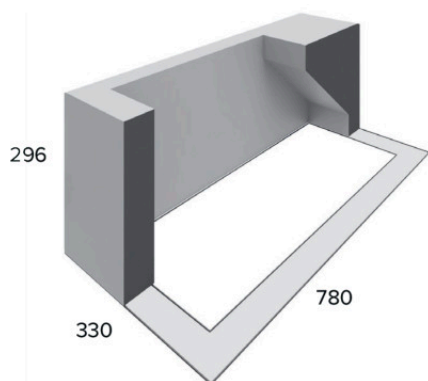



ВБФ 33.87 П

Размеры: 330x870x296 (h)


Вес: 33 кг

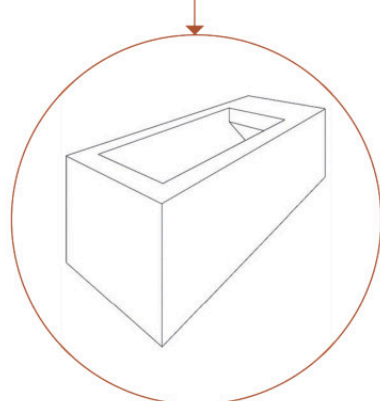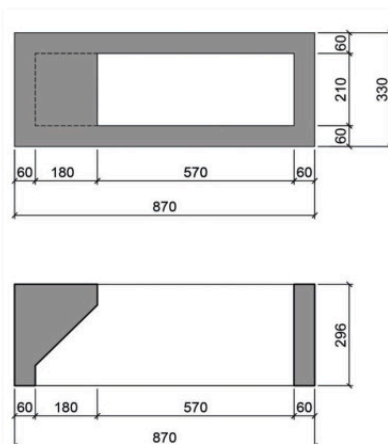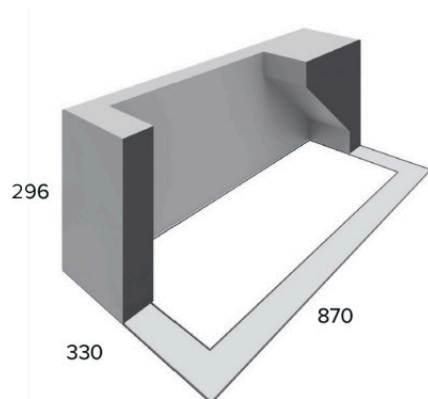

18. Узел прохода вентканала через перекрытие

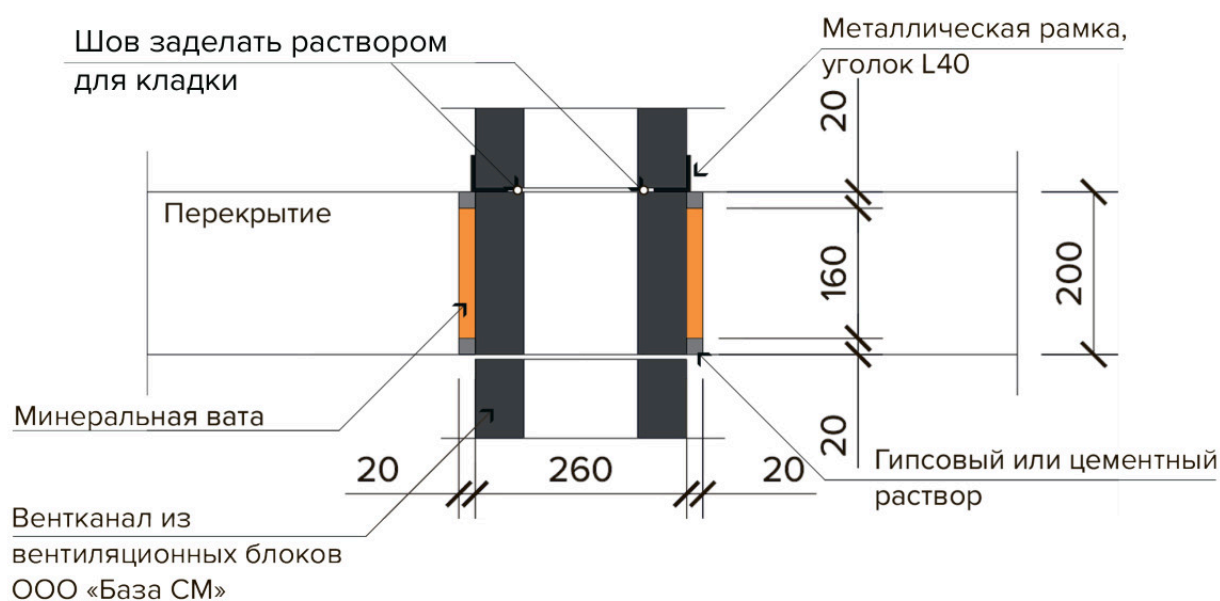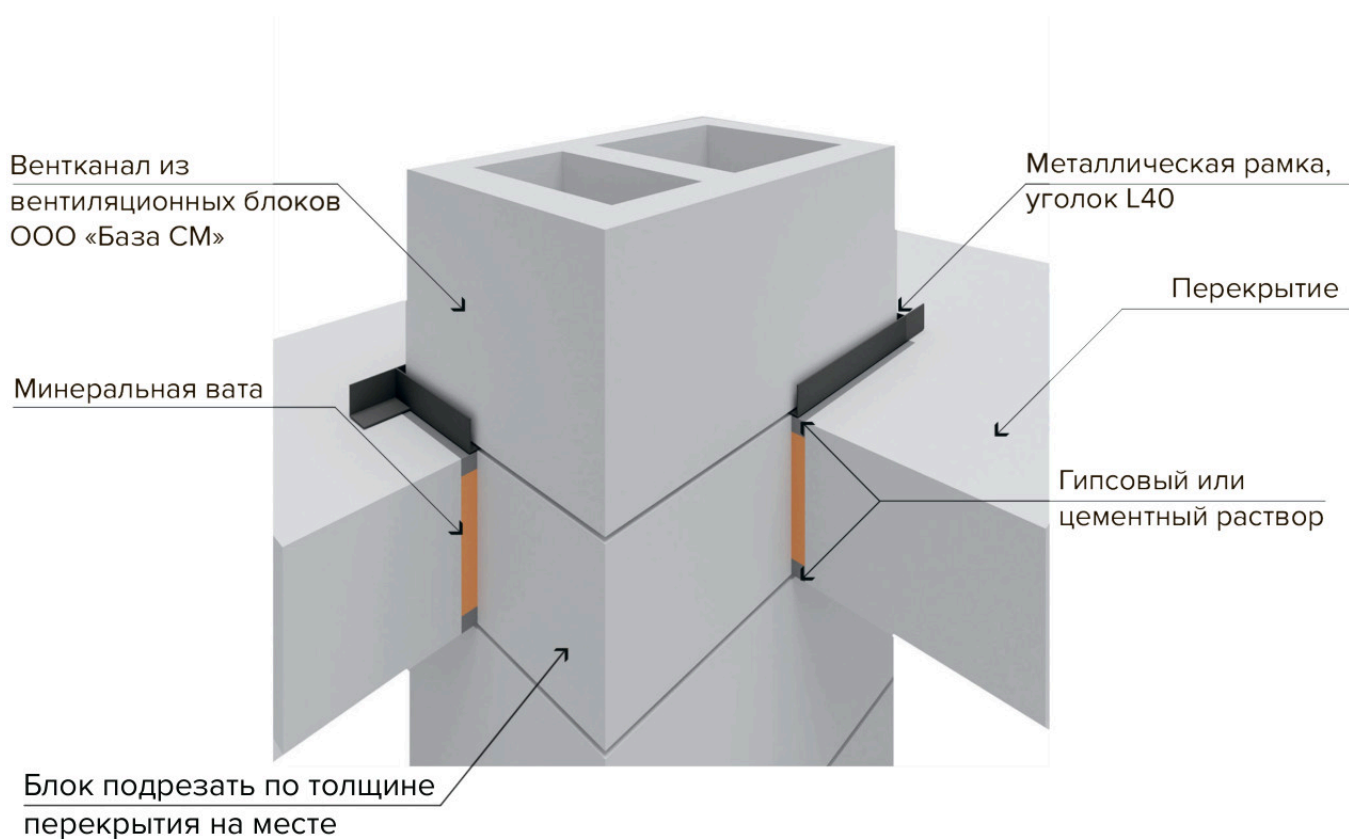

19. Сертификат огнестойкости дымового канала



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0
www.nsopb.prf, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.111.Н.00262 038015
(номер сертификата соответствия) (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение заявителя)
ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)
ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)
ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Батайский завод строительных материалов» (ООО «БАЗА СМ»). ОГРН: 1076141001573.
Юридический адрес: РОССИЯ, 346880, Ростовская обл., г.Батайск, ул.Булгакова, 5.
Фактический адрес: РОССИЯ, 346880, Ростовская обл., г.Батайск, ул.Булгакова, 5.
Телефон: 8 (86354) 5-74-81. Адрес электронной почты: baza_sm@mail.ru.

Общество с ограниченной ответственностью «Батайский завод строительных материалов» (ООО «БАЗА СМ»). ОГРН: 1076141001573.
Юридический адрес: РОССИЯ, 346880, Ростовская обл., г.Батайск, ул.Булгакова, 5.
Фактический адрес: РОССИЯ, 346880, Ростовская обл., г.Батайск, ул.Булгакова, 5.
Телефон: 8 (86354) 5-74-81. Адрес электронной почты: baza_sm@mail.ru.

ООО «Центр пожарной сертификации». Место нахождения: 141100, Московская область, Щелковский район, г. Щелково, ул. Советская, д.1, строение 2, помещение 20.
Телефон + 7 (495) 128-31-02, e-mail: cpb@standardrus.ru.
Аттестат рег. № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.111.

Дымовой канал, выполненный из блоков вентиляционных каналов из фибропенобетона неавтоклавного твердения на портландцементном связующем, с толщиной стенки не менее 60 мм, выпускаемые по ТУ 5896-003-80392712-2016 «Блоки вентиляционных каналов из фибропенобетона», газотопливных аппаратов устойчив против длительного (не менее 4 ч) действия температур не менее 200°C.

ГОСТ Р 53321-2009 (п.4.39.2) «Аппараты теплогенерирующие, работающие на различных видах топлива. Требования пожарной безопасности Методы испытаний» (устойчив против длительного (не менее 4 ч) действия температур не менее 200°C.

Протокол испытаний № ПС-24/12-0261 от 24.12.2024 года, выданный Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр пожарной сертификации» (аттестат аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.111).

ТУ 5896-003-80392712-2016 «Блоки вентиляционных каналов из фибропенобетона».

код ОКПД 2
23.61.12
код ТН ВЭД

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 24.12.2024 ПО 23.12.2029




Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)
Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

П.А. Кузин
инициалы, фамилия

А.А. Тюльпин
инициалы, фамилия

* Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду в Федеральном реестре СМН
«Сертификат не применяется при обязательной сертификации»

20. Сертификат огнестойкости



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0
www.nsofb.pf, e-mail: nsopb@nsopb.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.111.Н.00186
(номер сертификата соответствия)

37031
(учетный номер бланка)

<u>ЗАЯВИТЕЛЬ</u>	Общество с ограниченной ответственностью «Батайский завод строительных материалов» (ООО «БАЗА СМ») ОГРН: 1076141001573. Юридический адрес: РОССИЯ, 346880, Ростовская обл., г.Батайск, ул.Булгакова, 5. Фактический адрес: РОССИЯ, 346880, Ростовская обл., г.Батайск, ул.Булгакова, 5. Телефон: 8 (86354) 5-74-81. Адрес электронной почты: baza_sm@mail.ru.
<u>ИЗГОТОВИТЕЛЬ</u>	Общество с ограниченной ответственностью «Батайский завод строительных материалов» (ООО «БАЗА СМ») ОГРН: 1076141001573. Юридический адрес: РОССИЯ, 346880, Ростовская обл., г.Батайск, ул.Булгакова, 5. Фактический адрес: РОССИЯ, 346880, Ростовская обл., г.Батайск, ул.Булгакова, 5. Телефон: 8 (86354) 5-74-81. Адрес электронной почты: baza_sm@mail.ru.
<u>ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ</u>	ООО «Центр пожарной сертификации». Место нахождения: 141100, Московская область, Щёлковский район, г. Щелково, ул. Советская, д.1, строение 2, помещение 20. Телефон + 7 (495) 128-31-02, e-mail: cpb@standardrus.ru. Аттестат рег. № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.111.
<u>ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ</u>	Каналы вентиляционные, выполненные из блоков вентиляционных каналов из фибропенобетона неавтоклавно твердения на портландцементном связующем, с толщиной стенки не менее 60 мм (класс фибробетона по прочности на сжатие В2,5, по средней плотности D600 и марка по морозостойкости F75), выпускаемые по ТУ 5896-003-80392712-2016 «Блоки вентиляционных каналов из фибропенобетона». Серийный выпуск.
<u>СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ</u>	ГОСТ Р 53299-2019 «Воздуховоды. Метод испытаний на огнестойкость» Предел огнестойкости - EI150.
<u>ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ</u>	Протокол испытаний № ПС-24/07-0113 от 01.07.2024 года, выданный Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр пожарной сертификации» (аттестат аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.111).
<u>ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ</u>	ТУ 5896-003-80392712-2016 «Блоки вентиляционных каналов из фибропенобетона».

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 01.07.2024 ПО 30.06.2029



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)



П.А. Кузин
инициалы, фамилия



А.А. Тюльпин
инициалы, фамилия

*Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду в Федеральном реестре СМИ «Общественное Министерство пожарной безопасности» www.nsofb.pf

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ООО НПО «НЕОПРИНТ», г.Вологодск, 2022г., "Б". Зак. NEOI-2033

23. Вентиляционный канал этажа

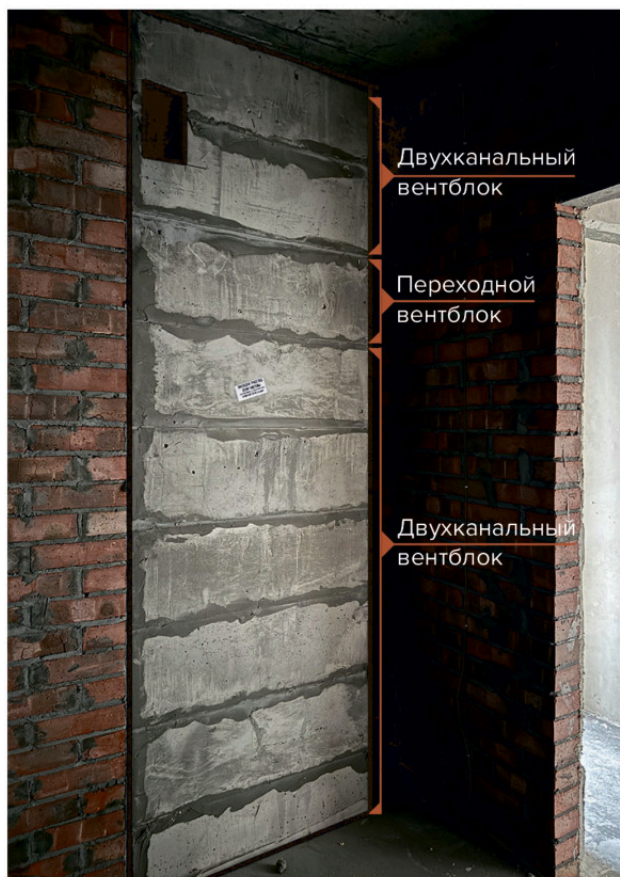


Рис. 9 Фото вентканала

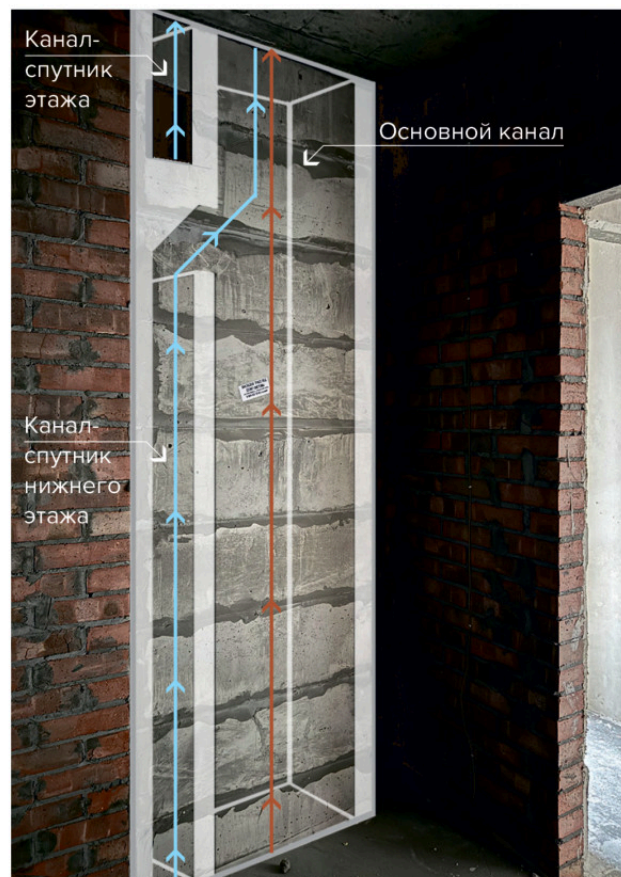


Рис. 10 Движение потоков воздуха в вентканале



ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ ФИБРОПЕНОБЕТОНА

- ▶ **ПЕРЕМЫЧКИ ОКОННЫЕ**
- ▶ **ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ БЛОКИ**
- ▶ **КОНТАКТНАЯ СВАРКА АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ**